
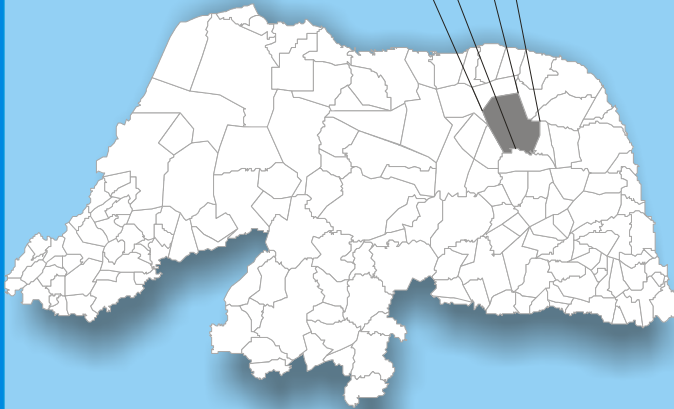



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL

 CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS EMUNICIPAIS



*PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA*

RIO GRANDE DO NORTE



*DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
DE JOÃO CÂMARA*

Setembro/2005



Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral

Secretaria de
Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minas e Energia



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Ávaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temáteo
Superintendente Regional de Recife

Hébio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Junior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

Recife
Setembro/2005

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emilio C. de Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti-DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo C. L. Neves - SUREG-RE
João de Castro Mascarenhas - SUREG-RE
José Alberto Ribeiro - REFO
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luiz Fernando C. Bomfim - SUREG-SA
Oderson A. de Souza Filho - REFO

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
José Wilson de Castro Temoteo
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Julio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma Santoianni Guerra
Simeones Néri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edmilson de Souza Rosas
Edvaldo Lima Mota
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
José Cláudio Viegas
Luiz Henrique Monteiro Pereira
Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

REFO

Ángelo Trévia Vieira
Felíccimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jáder Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bão de Aguiar

RESTE

Antonio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco- SUREG-BE
Ana Cláudia Vieiro - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás Edson Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Aleron Falieri Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antonio Celso R. de Melo - CPRM
Antonio Edilson Pereira de Souza
Antonio Jean Fontenele Menezes
Antonio Manoel Marciano Souza
Antonio Marques Honorato
Armando Arruda C. Filho - CPRM
Carlos A. Góes de Almeida - CPRM
Celso Viana Marciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Marcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Cristóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuel de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Pecconnick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antonio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar
Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jefté Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima
Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Gás Filho
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Dêbora da Silva
Oscar Rodrigues Acioly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves

Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Junior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Júnior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Breno Augusto Beltrão

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Aloizio da Silva Leal
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima
Núbia Chaves Guerra
Waldir Duarte Costa Filho

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Robson de Carlo Silva
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

BANCO DE DADOS

Desenvolvimento dos Sistemas

Josias Barbosa de Lima
Ricardo César Bustillos Villafan

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveido da Silva Mendonça

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Aline Oliveira de Lima
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima

SUORTE TÉCNICO DE EDITORAÇÃO

Claudio Scheid
José Pessoa Veiga Junior
Manoel Júlio da T. Gomes Galvão

ANALISTA DE INFORMAÇÕES

Dalvanise da Rocha S. Bezerril

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de João Câmara, estado do Rio Grande do Norte / Organizado por João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Saulo de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da Rocha, Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

11 p. + anexos

"Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado do Rio Grande do Norte."

1. Hidrogeologia - Rio Grande do Norte - Cadastros. 2. Água subterrânea - Rio Grande do Norte - Cadastros. I. Mascarenhas, João de Castro org. II. Beltrão, Breno Augusto org. III. Souza Júnior, Luiz Carlos de org. IV. Pires, Saulo de Tarso Monteiro org. V. Rocha, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da org. VI. Carvalho, Valdecílio Galvão Duarte de org. VII. Título.

CDD 551.49098132

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Embora com múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

3. METODOLOGIA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JANDAIRA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4.2 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4.3 - ASPECTOS FISIAGRÁFICOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4.4 - GEOLOGIA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

5. RECURSOS HÍDRICOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

5.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

5.2.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

6.1 - ASPECTOS QUALITATIVOS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

ANEXOS

1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

2 - MAPA DE PONTOS DE ÁGUA

3 - ARQUIVO DIGITAL - CD ROM

1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está executando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços amazonas representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

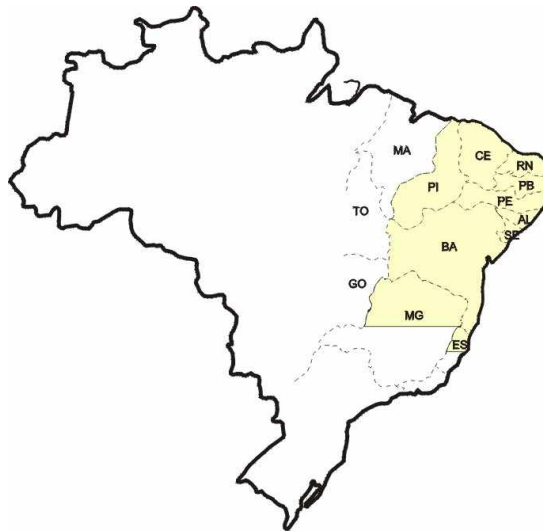


Figura 1 – Área de abrangência do Projeto

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Positioning System* (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente à Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foram utilizados como base cartográfica os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados desses limites, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores ou, simplesmente, erro na obtenção das coordenadas.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA

4.1 - Localização e Acesso

O município de **João Câmara** situa-se na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião Baixa Verde, limitando-se com os municípios de Parazinho, Touros, Pureza, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra e Pedra Preta, abrangendo uma área de 795km², inseridos nas folhas Pureza (SB.25-V-C-I) e João Câmara (SB.25-V-C-IV), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE.

A sede do município tem uma altitude média de 160 m e apresenta coordenadas 05°32'16,8" de latitude sul e 35°49'12,0" de longitude oeste, distando da capital cerca de 86 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através da rodovia pavimentada BR-406.

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte

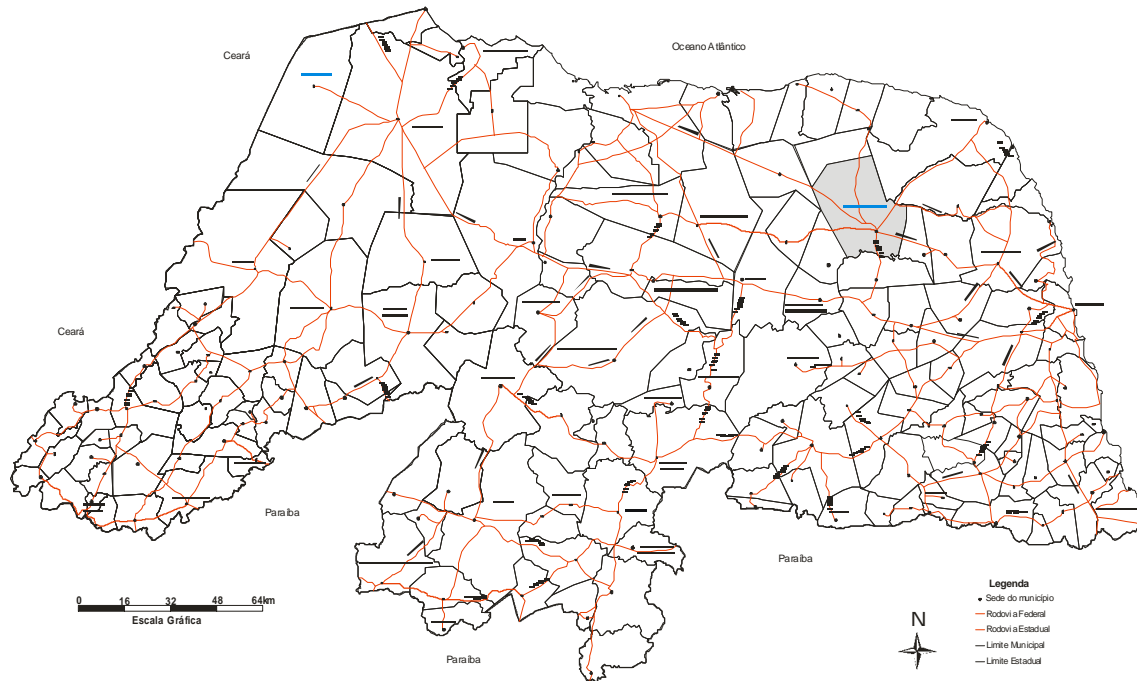


Figura 2 - Mapa de acesso rodoviário

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

O município foi criado pela Lei nº 697, de 29/10/1928, desmembrado de Touros, Lajes e Taipu, inicialmente se chamava *Baixa Verde*, tendo sido mudado pela Lei nº 899, de 19/11/1953, para o atual **João Câmara**.

Segundo o censo de 2000, tem uma população total residente de 29.248 habitantes, dos quais 14.609 são do sexo masculino (49,90%) e 14.639 do sexo feminino (50,10%), sendo que 19.956 vivem na área urbana (68,20%) e 9.292 na área rural (31,80%). A população atual estimada é de 31.374 habitantes (IBGE/2005). A densidade demográfica é de 36,79 hab/km².

A rede de saúde dispõe de 02 Hospitais com 63 leitos e 21 Unidades Ambulatoriais. Na área educacional, o município possui 69 estabelecimentos de ensino, sendo 59 estabelecimentos de ensino médio da Administração Municipal, 05 da Administração Estadual e 05 Particulares. Da população total, 64,90% são alfabetizados.

O município possui 6.702 domicílios permanentes, sendo 4.724 na área urbana e 1.978 na área rural. Destes, 4.897 são abastecidos de água através da rede geral, 416 através de poço ou nascente e 1.389 por outras fontes. Apenas 62 domicílios estão ligados à rede geral de esgotos.

As principais atividades econômicas são: agropecuária, extrativismo e comércio. Em relação à infra-estrutura, o município possui 04 Pousadas, 03 agências bancárias, 01 Agência dos Correios, além de 46 empresas com CNPJ atuantes no comércio. (Fonte: IDEMA – 2001).

No ranking de desenvolvimento, **João Câmara** está em 68º lugar no estado (68/167 municípios) e em 3.954º lugar no Brasil (3.954/5.561 municípios) Fonte: (www.desenvolvimentomunicipal.com.br).

O IDH-M=0,639 (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – www.FJP.gov.br/produtos/cees/idh/Atlas_idh.php).

4.3 - Aspectos Fisiográficos

Criado pela Lei nº 697 de 29/10/1928, o município foi desmembrado dos municípios de Taipu, Touros e Lajes, pertence à microrregião denominada de "Baixa Verde" (IBGE), e está enquadrado no Litoral Norte, segundo o planejamento de zonas homogêneas do Estado. (IDEC – 1997). O município possui um clima muito quente e semi-árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono, precipitação pluviométrica anual média de 648,6 mm, período chuvoso de março a junho, temperatura

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte**

média anual em torno de 24,7°C e umidade relativa média anual de 70%. Quanto à formação vegetal, o município possui Caatinga Hipoxerófila – vegetação de clima semi-árido apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspectos menos agressivo do que a Caatinga Hiperxerófila. Entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, braúna, juazeiro, marmeleiro, mandacaru e aroeira. Caatinga Hiperxerófila - (vegetação de caráter mais seco com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixas e espalhadas), exemplos: jurema preta, mufumbo, facheiro, xique-xique e marmeleiro. Os solos predominantes são: Areias Quartzosas Distróficas, Podzóico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico e Cambissolo Eutrófico. O município possui de 100 a 200 metros de altitude. (Fonte: IDEMA –1999).

4.4 – Geologia

O município de **João Câmara** encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Santa Cruz (PP2) e João Câmara (PP2jc) da Formação Seridó (NP3s/ss) e das Suítes Calcálcina de Médio e Alto potássio Itaporanga (NP3zcm) e Suíte Peraluminosa (NP3zla) e os sedimentos das formações Açu (Ka) e Jandaíra (K2j) e do Grupo Barreiras(ENb), como podem ser observados na figura 3.

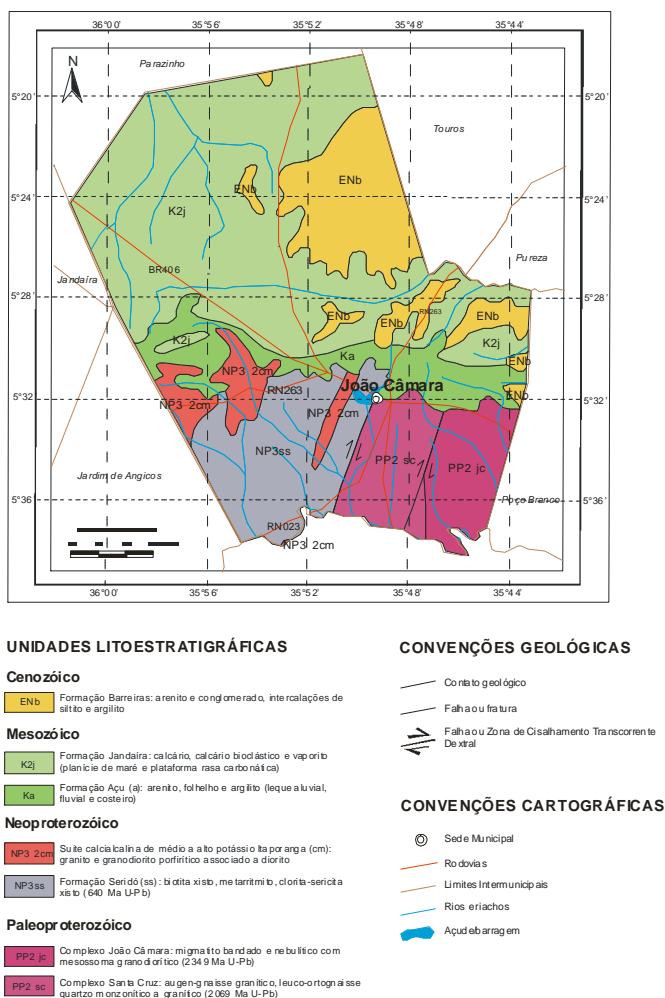


Figura 3 - Mapa Geológico

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município de **João Câmara** possui 36,18% de seu território inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 25,82% nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape e 38,01% inserido nos domínios da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Ceará-Mirim, tendo como principais tributários: a N, o riacho do Cabelo; a S, os riachos do Canivete, da Fazenda, da Onça, da Negra; a E, os riachos da América e do Cravo; a W, o riacho Seco. Os principais corpos de acumulação de água no município, são: os açudes Pedra d'Água (1.500.000m³/público - alimentado pelo riacho do Barro), João Câmara (1.375.000m³/público - alimentado pelo riacho da Fazenda), Novo (345.000m³/público), Amarelão (125.000m³/público) e Torreão (100.000m³). O padrão de drenagem é o dendrítico e todos os cursos d'água no município tem regime intermitente.

5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 - Domínios Hidrogeológicos

O município de **João Câmara** está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial, Domínio Hidrogeológico Karstico-Fissural e no Domínio Hidrogeológico Fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras e da Formação Açu. O Domínio Karstico-fissural é composto dos calcários da Formação Jandaíra. O Domínio Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam o sub-domínio rochas metamórficas constituído da Formação Seridó e do Complexo João Câmara e o sub-domínio rochas ígneas da Suíte Peraluminosa, Suíte calcalina Itaporanga e do Complexo Santa Cruz.

6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a existência de 79 pontos d'água, sendo 01 poço escavado e 78 poços tubulares, conforme mostra a fig.6.1.

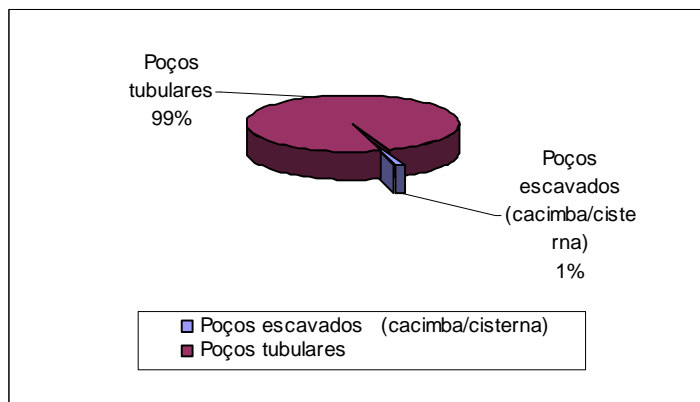


Fig.6.1 – Tipos de pontos d'água cadastrados no município

Com relação à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d'água cadastrados, podemos ter: terrenos públicos, quando os terrenos forem de serventia pública e; particulares, quando forem de uso privado. Conforme ilustrado na fig.6.2, existem 23 pontos d'água em terrenos públicos e 56 em terrenos particulares e 01 ponto não teve a propriedade definida.

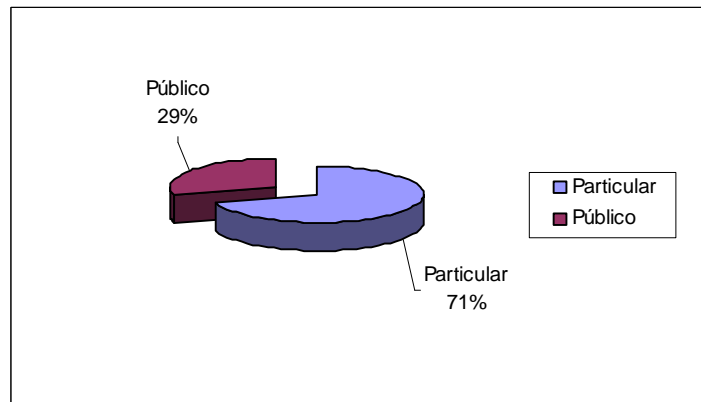


Fig.6.2 –Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares.

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados foram classificados em: *comunitários*, quando atendem a várias famílias e; *particulares*, quando atendem apenas ao seu proprietário. A fig.6.3 mostra que 20 pontos d'água destinam-se ao atendimento comunitário, 02 ao atendimento particular e, em 57 pontos, a finalidade do abastecimento não foi definida.

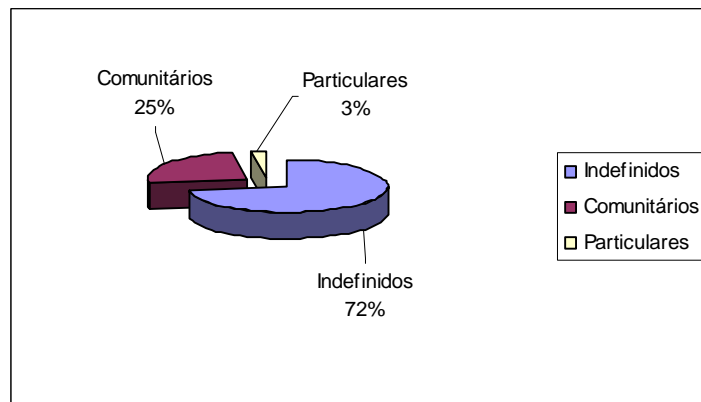


Fig.6.3 –Finalidade do abastecimento dos poços.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: *poços em operação*, *paralisados*, *não instalados* e *abandonados*. Os *poços em operação* são aqueles que funcionavam normalmente. Os *paralisados* estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os *não instalados* representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os *abandonados*, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 6.1 e em termos percentuais na fig.6.4.

Quadro 6.1 –Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido
Comunitário	-	19	-	1	-
Particular	-	2	-	-	-
Indefinido	13	22	9	13	-
Total	13	43	9	14	-

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte**

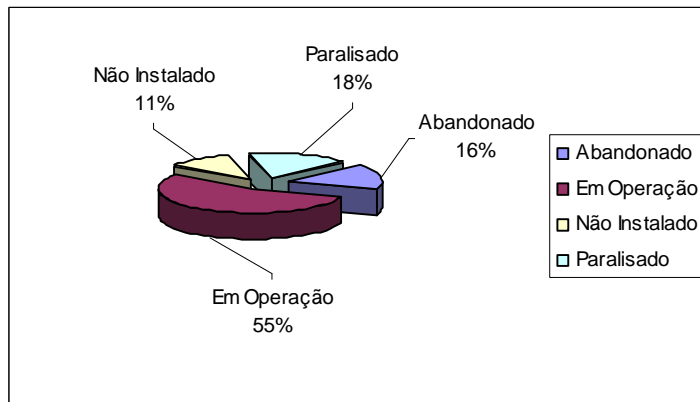


Fig.6.4 – Situação dos poços cadastrados

Em relação ao uso da água, 26% dos pontos cadastrados são destinados ao uso doméstico primário (água de consumo humano para beber), 32% são utilizados para o consumo doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral), 11% para a agricultura, 29% para dessedentação animal e 2% para outros usos, conforme mostra a fig.6.5.

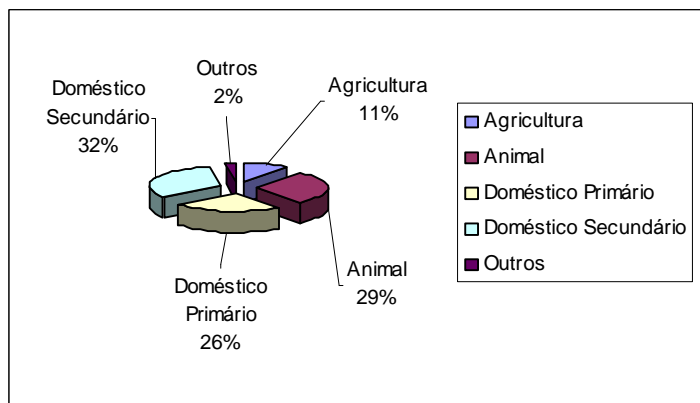


Fig.6.5 – Uso da água

A fig.6.6 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos (paralisados e não instalados) que são passíveis de entrar em funcionamento. Verificou-se a existência de 17 poços particulares e 06 públicos não instalados ou paralisados e, portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 43 poços que estão em operação.

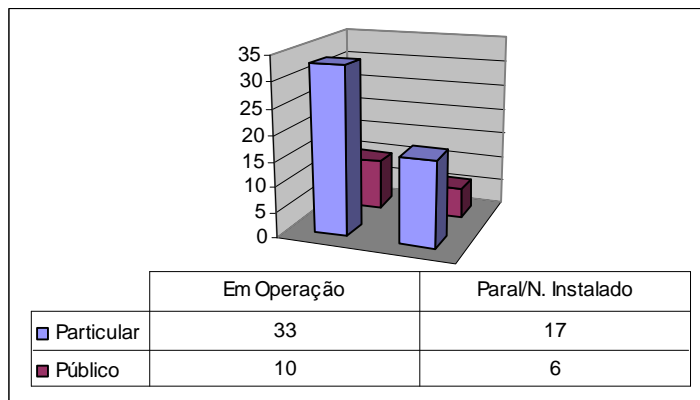


Fig.6.6 – Relação entre poços em uso e desativados

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a fig.6.7 mostra que 43 poços utilizam energia elétrica, sendo 10 públicos e 33 particulares, enquanto 04 poços particulares utilizam outras fontes de energia.

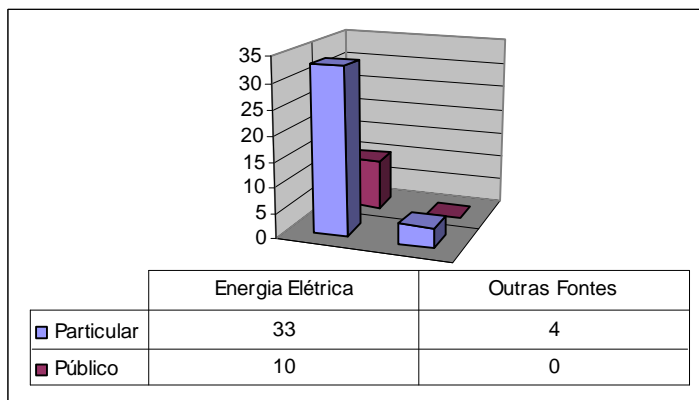


Fig. 6.7 –Tipo de energia utilizada no bombeamento d' água

6.1 - Aspectos Qualitativos

Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica estando diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas analisadas, a condutividade elétrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sólidos dissolvidos.

Conforme a Portaria nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/ℓ. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição.

Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0 a 500 mg/ℓ	água doce
501 a 1.500 mg/ℓ	água salobra
> 1.500 mg/ℓ	água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de 58 pontos d' água. Os resultados das análises mostraram valores oscilando de 620,10 e 8060,00 mg/ℓ, com valor médio de 1764,40 mg/ℓ. Observando o quadro 6.2 e a fig.6.8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de água salobra e salina, com 100% dos poços amostrados.

Quadro 6.2 –Qualidade das águas subterrâneas no município conforme a situação do poço

Qualidade da água	Em Uso	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Doce	-	-	-	-	0
Salobra	19	5	4	-	28
Salina	24	3	3	-	30
Total	43	8	7	0	58

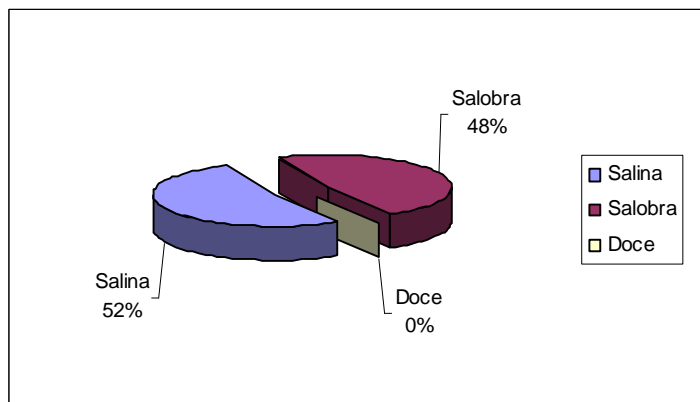


Fig.6 8 –Qualidade das águas subterrâneas do município.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d'água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

- A situação atual dos poços tubulares existentes no município é apresentada no quadro 7.1 a seguir:

Quadro 7.1 – Situação atual dos poços cadastrados no município.

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Público	7 (30%)	10 (43%)	2 (9%)	4 (17%)	-	23 (29%)
Particular	6 (11%)	33 (59%)	7 (13%)	10 (18%)	-	56 (71%)
Indefinido	-	-	-	-	-	0 (0%)
Total	13 (16%)	43 (54%)	9 (11%)	14 (18%)	-	79 (100%)

- Os 79 pontos d'água cadastrados estão assim distribuídos: 78 poços tubulares e 01 poço escavado, sendo que 43 (54,00%) encontram-se em operação e 13 foram descartados (abandonados) por estarem secos ou obstruídos (16,00%). Os 13 pontos restantes (29,00%) incluem os *não instalados* e os *paralisados*, por motivos os mais diversos. Estes poços representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a reforçar o abastecimento no município se, após uma análise técnica apurada, forem considerados aptos à recuperação e/ou instalação. Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de análise desses poços, podendo aumentar substancialmente a oferta hídrica no município.
- Foram feitos testes de condutividade em 58 amostras d'água (73,40% dos pontos cadastrados), das quais, todas apresentaram águas salobras ou salgadas (100,00%), evidenciando a necessidade de uma urgente intervenção do poder público, principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação de dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à população e redução dos riscos à saúde existentes.
- Poços paralisados ou não instalados em virtude da alta salinidade e que possam ter uso comunitário, também devem ser analisados em detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas, etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.
- Com relação ao item anterior, deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção de bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação à Prefeitura Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.
- Importante chamar a atenção para o lançamento inadequado dos rejeitos dos dessalinizadores (geralmente direto no solo). É necessário que as prefeituras se empenhem no sentido de dotar os poços equipados com dessalinizadores, de um receptor adequado, evitando a poluição do aquífero e a salinização do solo.
- Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada; por manutenção periódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada de equipamento do poço e sua manutenção e limpeza, além de limpeza do poço como um todo, possibilitando a recuperação ou manutenção das suas vazões originais.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços ativos e paralisados, possíveis de recuperação, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc. O que pode ser articulado entre a Prefeitura Municipal e a própria população beneficiária do poço. Quanto aos poços abandonados, devem ser tomadas medidas de contenção, como a colocação de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contaminação do lençol freático por queda acidental de pequenos animais e introdução de corpos estranhos, especialmente por crianças, fato muito comum nas áreas visitadas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço Geológico do Brasil [CD ROM] **Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de Informações Geográficas – SIG**. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD's.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Geografia do Brasil. Região Nordeste**. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Mapas Base dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte**.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] **Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico**. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte**

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara – Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
DN000	FAZENDA OITICICA	052518,4	355512,2	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
DN989	FAZENDA FLORESTA	052915,8	355407,0	Poço tubular	Particular	100		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1631,5
DN990	FAZENDA FLORESTA	052927,6	355412,6	Poço tubular	Particular	100		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1508
DN991	SERROTE DE SAO BENTO	052931,0	355415,5	Poço tubular	Público	100	0,6	Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	2587
DN992	FAZENDA BAIXA DO CAL	052850,2	355502,5	Poço tubular	Particular	100		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	3841,5
DN993	FAZENDA MOXOTO	052735,8	355627,8	Poço tubular	Particular	78		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal,	8060
DN994	FAZENDA SANTA LUZIA	052857,1	355634,5	Poço tubular	Particular	29,71		Abandonado			,	
DN995	FAZENDA SANTA LUZIA	052933,5	355709,6	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba injetora		,	
DN996	FAZENDA SANTA LUZIA	052933,2	355709,4	Poço tubular	Público	77		Paralisado	Bomba submersa		,	
DN997	FAZENDA SANTA LUZIA	052742,5	355551,2	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa		Animal,	1696,5
DN998	FAZENDA OITICICA	052515,6	355511,7	Poço tubular	Público	56,05		Não Instalado			,	1495
DN999	FAZENDA OITICICA	052515,0	355512,5	Poço tubular	Particular	80		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2021,5
DO094	LAJEADO	052757,2	354848,9	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	986,7
DO095	FAZENDA ALVOREDO	052809,0	354903,5	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	1605,5
DO096	FAZENDA ALVOREDO	052803,8	354905,3	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal, Agricultura,	1618,5
DO097	BOA SORTE	052756,1	355002,9	Poço tubular	Público	32,85		Paralisado			,	3133
DO098	BOA SORTE	052811,0	354958,9	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal, Agricultura,	1787,5
DO099	BOA SORTE	052812,4	354959,0	Poço escavado	Público	20		Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Agricultura,	2730
DO100	BOA SORTE	052813,5	354955,5	Poço tubular	Público	65		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1164,8
DO101	MARAJÓ	052804,9	355146,3	Poço tubular	Particular	68		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário,	2041
DO102	MARAJÓ	052803,6	355149,5	Poço tubular	Público	76		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	864,5
DO103	MARAJÓ	052716,4	355220,2	Poço tubular	Público	260		Paralisado			,	713,7
DO104	MARAJÓ	052752,5	355148,3	Poço tubular	Público			Abandonado	Catavento		,	
DO105	XOA	052647,4	355013,9	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	1885
DO106	XOA	052657,6	355016,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1062,1
DO107	IPE SERRA VERDE	052420,2	354947,0	Poço tubular	Público	108,6		Não Instalado			,	2535
DO108	IPE SERRA VERDE	052427,2	354931,4	Poço tubular	Público			Abandonado			,	
DO109	IPE SERRA VERDE	052436,3	354839,9	Poço tubular	Público	200		Paralisado	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1547

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
DO198	FAZENDA MODELO	052401,5	355424,4	Poço tubular	Particular	147		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Indústria/Comércio,	1272,7
DO199	FAZENDA MODELO	052404,0	355412,9	Poço tubular	Particular			Paralisado			,	
DO200	FAZENDA MODELO	052551,0	355339,7	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
DO201	FAZENDA MODELO	052549,0	355331,4	Poço tubular	Particular	125		Paralisado	Bomba submersa		Animal,	
DO202	FAZENDA MODELO	052400,8	355337,7	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
DO203	PROJETO A. MODELO 2	052256,9	355344,3	Poço tubular	Particular	150		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	3113,5
DO204	P. A. MODELO 2	052321,6	355337,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1125,8
DO205	PROJETO ASSENTAMENTO MODELO 1	052307,7	355730,2	Poço tubular	Particular	110		Não Instalado			,	911,95
DO206	PROJETO ASSENTAMENTO MODELO 1	052308,2	355723,4	Poço tubular	Particular	105		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	805,35
DO207	PROJETO ASSENTAMENTO MODELO 1	052236,9	355709,1	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	899,6
DO208	PROJETO DE ASSENTAMENTO MODELO 2	052239,3	355344,8	Poço tubular	Particular	170		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1202,5
DO209	PROJETO DE ASSENTAMENTO MODELO 2	052306,0	355643,9	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	
DO210	PROJETO DE ASSENTAMENTO MODELO 2	052320,0	355616,5	Poço tubular	Particular	56,24		Abandonado			,	
DO211	PROJETO ASSENTAMENTO MODELO II	052248,1	355626,0	Poço tubular	Particular	110		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	859,3
DO212	COMUNIDADE SAO GERALDO	052056,7	355711,3	Poço tubular	Público	150		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	691,6
DO213	BAIXA DO NOVILHO	052040,8	355537,7	Poço tubular	Particular	120		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1690
DO214	BAIXA DO NOVILHO	052038,2	355535,2	Poço tubular	Particular	140		Não Instalado			,	1579,5
DO215	FAZENDA DIAMANTINA	052000,7	355601,0	Poço tubular	Particular			Paralisado			,	1247,4
DO216	FAZENDA DIAMANTINA	052005,0	355609,0	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1534
DO217	ASSENTAMENTO BRINCO DE OURO	052145,9	355253,9	Poço tubular	Particular	130		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	1352
DO218	FAZENDA ROSAS DO VENTO	052131,2	355335,2	Poço tubular	Particular	160		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1203,8
DO219	ASSENTAMENTO BRINCO DE OURO	052132,7	355247,8	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
DO220	ASSENTAMENTO BRINCO DE OURO	051945,7	355102,7	Poço tubular	Particular	158		Não Instalado			,	2743
DO374	RIACHO SECO	052655,4	354604,1	Poço tubular	Particular	80		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Indústria/Comércio,	1012,7
DO375	FAZENDA SANTA ESPERANCA	052642,9	354627,8	Poço tubular	Particular	100		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2021,5
DO376	FAZENDA BOA ESPERANCA	052635,8	354626,3	Poço tubular	Particular	75		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	2905,5
DO377	FAZENDA BOA ESPERANCA	052635,4	354623,2	Poço tubular	Particular	80		Não Instalado			,	1293,5
DO378	FAZENDA IGANACU	052639,9	354632,6	Poço tubular	Particular	86		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	2281,5

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de João Câmara
Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FORTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
DO379	FAZENDA IGANACU	052640,8	354637,6	Poço tubular	Particular	91		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	2905,5
DO380	FAZENDA SANTA ANA	052706,5	354709,5	Poço tubular	Particular	92		Em Operação	Compressor de ar		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	620,1
DO381	FAZENDA MARILIA	052649,5	354649,0	Poço tubular	Particular	70		Paralisado	Bomba submersa		,	
DO382	FAZENDA MARILIA	052655,7	354656,0	Poço tubular	Particular	72		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	
DO383	P.A. LAJEADO	052742,1	354753,0	Poço tubular	Particular	65		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	770,25
DO384	P. A. LAJINHA	052643,0	354806,7	Poço tubular	Particular	82		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1631,5
DO385	RIACHO SECO	052648,7	354616,7	Poço tubular	Particular			Não Instalado			,	
DO386	RIACHO SECO	052705,2	354544,1	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	959,4
DU273	QUEIMADAS	052203,4	355150,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Animal,	3354
DU274	TUBIBAS	052050,3	354942,7	Poço tubular	Particular	245		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal,	3198
DU275	TUBIBAS - POCO 1	052002,7	354933,7	Poço tubular	Público	250		Abandonado			,	
DU276	TUBIBA - POCO 2	052002,5	354934,5	Poço tubular	Público	250		Abandonado	Bomba submersa		,	
DU277	TUBIBAS - POCO 3	051955,1	354940,3	Poço tubular	Público	245		Abandonado			,	
DU278	QUEIMADAS	052228,5	355222,5	Poço tubular	Particular	150		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal, Agricultura,	1097,9
DU279	QUEIMADAS - POCO 1	052150,7	355256,8	Poço tubular	Público	285	2	Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1100,5
DU280	QUEIMADAS POCO 3	052150,1	355256,4	Poço tubular	Público	130		Abandonado			,	
DU401	SITIO OITICICA	052525,3	355501,3	Poço tubular	Particular	170		Em Operação	Compressor de ar	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1088,1
DU402	FAZENDA SAO FRANCISCO	052557,0	355432,5	Poço tubular	Particular	67,91		Não Instalado			,	768,3
DU403	SITIO SAO JOSE	052435,5	355646,2	Poço tubular	Particular	132,4		Não Instalado			,	941,85
DU404	FAZENDA ASSUCENA	052823,5	355338,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2808
DU405	BRACO SECO ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ	052737,5	355256,8	Poço tubular	Público			Abandonado			,	
DU406	FAZENDA SAO DOMINGOS	052418,0	355603,6	Poço tubular	Particular	104		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1257,1
DU407	FAZENDA SAO DOMINGOS	052600,0	355523,4	Poço tubular	Particular	67,8		Paralisado	Catavento		,	1573

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA