

**DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
ELESBÃOVELOSO**

Março/2004

**PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

PIAUÍ



 **CPRM**
Serviço Geológico do Brasil

 **PRODEEM**
O Brasil se liga, o futuro acontece

Programa
LUZ
para todos

Secretaria de
MinaseMetalurgia

Secretaria de
Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minase Energia

 **BRASIL**
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Dilma Vana Rousseff

Ministra de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA

Mauricio Tiomno Tolmasquim

Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO

André Ramon Silva Martins

Secretário Interino

SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA

Giles Carriconde Azevedo

Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS

João Nunes Ramis

Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
PRODEEM

Paulo Augusto Leonelli

Diretor

Aroldo Borba
Gerente Técnico

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas

Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Álvaro Rogério Alencar Silva

Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho

Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho

Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa

Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa

Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Timóteo

Superintendente Regional de Recife

Hélio Pereira

Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel

Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira

Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Desenvolvimento Energético / Secretaria de Minas e Metalurgia
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

ESTADO DO PIAUÍ

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Robério Bôto de Aguiar
José Roberto de Carvalho Gomes

Fortaleza
Março/2004

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emílio C. Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti - DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
José Alberto Ribeiro - REFO
Oderson A. de Souza Filho - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo da C. L. Neto - SUREG-RE
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luis Fernando C. Bonfim - SUREG-SA

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

REFO

Ângelo Trévia Vieira
Felicíssimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jader Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bôto de Aguiar

RESTE

Antônio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
José Wilson de Castro Temóteo
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Júlio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma S. Guerra
Simeones Neri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edvaldo Lima Mota
Edmilson de Souza Rosa
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
Luis Henrique Monteiro Pereira
Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE
Ana Cláudia Vieira - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
José Cláudio Viegas C. - SUREG-SA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás E. Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Álerson Faliery Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antônio Celso R. de Melo - CPRM
Antônio Edílson Pereira de Souza
Antônio Jean Fontenele Menezes
Antônio Manoel Marciano Souza
Antônio Marques Honorato
Armando Arruda Câmara F. - CPRM
Carlos Alberto G. de Andrade - CPRM
Celso Viana Maciel
Cícero Renê de Souza Barbosa
Cláudio Márcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuelly de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Peconick Ventura
Eerval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antônio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar

Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jeffé Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima
Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Góis Filho
Mário Wardi Junior
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Maurício Vieira Rios - CPRM
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Débora da Silva
Oscar Rodrigues Aciolly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves
Rodrigo Araújo de Mesquita
Romero Amaral Medeiros Lima
Rosângela de Assis Nicolau
Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

José Roberto de Carvalho Gomes
Robério Bôto de Aguiar

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Localização e Aspectos Sócio-Econômicos

Homero Coelho Benevides
Raimundo Anunciato de Carvalho
Robério Bôto de Aguiar
Valderedo de Almeida Magno

Aspectos Fisiográficos e Geologia

Epifânio Gomes da Costa

Recursos Hídricos Superficiais

Francisco Tarcisio Braga Andrade
Robério Bôto de Aguiar

Recursos Hídricos Subterrâneos

Jose Roberto de Carvalho Gomes

DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Liano Silva Veríssimo
Ricardo de Lima Brandão
Robério Bôto de Aguiar

ILUSTRAÇÕES

Ângelo Trévia Vieira
Francisco Vladimir Castro Oliveira
Iaponira Paiva Gomes
José Alberto Ribeiro
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Oderson Antônio de Souza Filho
Raimundo Anunciato de Carvalho
Ricardo de Lima Brandão
Sara Maria Pinotti Benvenuti

BANCO DE DADOS

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveldo da Silva Mendonça

Consistência

Janólfia Leda Rocha Holanda

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Execução

Antônio Celso Rodrigues de Melo
José Emilson Cavalcante
Selêucis Lopes Nogueira
Vicente Calixto Duarte Neto

| | |
|------|---|
| A282 | <p>Aguiar, Robério Bôto de Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Elesbão Veloso / Organização do texto [por] Robério Bôto de Aguiar [e] José Roberto de Carvalho Gomes . — Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2004.</p> <p>1. Hidrogeologia – Piauí - Cadastros. 2. Água subterrânea – Piauí - Cadastros. I. Gomes, José Roberto de Carvalho. II Título.</p> <p>CDD 551.49098122</p> |
|------|---|

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Embora com múltiplas finalidades, este Projeto visa atender diretamente às necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com as Secretarias de Energia e de Minas e Metalurgia e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

APRESENTAÇÃO

| | |
|--|----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 1 |
| 2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA | 1 |
| 3. METODOLOGIA | 2 |
| 4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2 |
| 4.1. LOCALIZAÇÃO | 2 |
| 4.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS | 2 |
| 4.3. ASPECTOS FISIAGRÁFICOS | 3 |
| 4.4. GEOLOGIA | 4 |
| 4.5. RECURSOS HÍDRICOS | 4 |
| 4.5.1. Águas Superficiais | 4 |
| 4.5.2. Águas Subterrâneas | 5 |
| 5. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS | 5 |
| 6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES | 8 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 8 |
| ANEXO 1 - PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO | |
| ANEXO 2 - MAPA DE PONTOS D'ÁGUA | |

1 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade dessas fontes hídricas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de ser solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está realizando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e com os propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo cadastrar todos os poços tubulares, poços amazonas representativos e fontes naturais em uma área, inicial, de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e Espírito Santo.



Figura 1 - Área de abrangência do Projeto

3 - METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização deste projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e de Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Positioning System* (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de ser coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade e uso da água, e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente ao Núcleo de Processamento de Dados da CPRM-Residência de Fortaleza, para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados que, devidamente consistido e tratado, possibilitou a elaboração de um mapa de pontos d'água de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água foram utilizados, como base cartográfica, os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *ArcView*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem por problemas ainda existentes na cartografia municipal ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO

4.1 - Localização

O município está localizado na microrregião de Valença do Piauí (figura 2), compreendendo uma área irregular de 1.317,68 km², tendo como limites ao norte os municípios de Passagem Franca do Piauí, São Félix do Piauí e São Miguel da Baixa Grande, ao sul Francinópolis, Barra d'Alcântara e Novo Oriente do Piauí, a leste São Félix do Piauí, Valença, Novo Oriente e Santa Cruz dos Milagres, e a oeste Francinópolis, Regeneração, Jardim do Mulato e Passagem Franca do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06°12'07" de latitude sul e 42°08'24" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 155 km de Teresina.

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos *sites* do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 981 de 13/03/1954. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 15.002 habitantes e uma densidade demográfica de 11,37 hab/km², onde 32,4% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 63,3% da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas.

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, mandioca e milho.

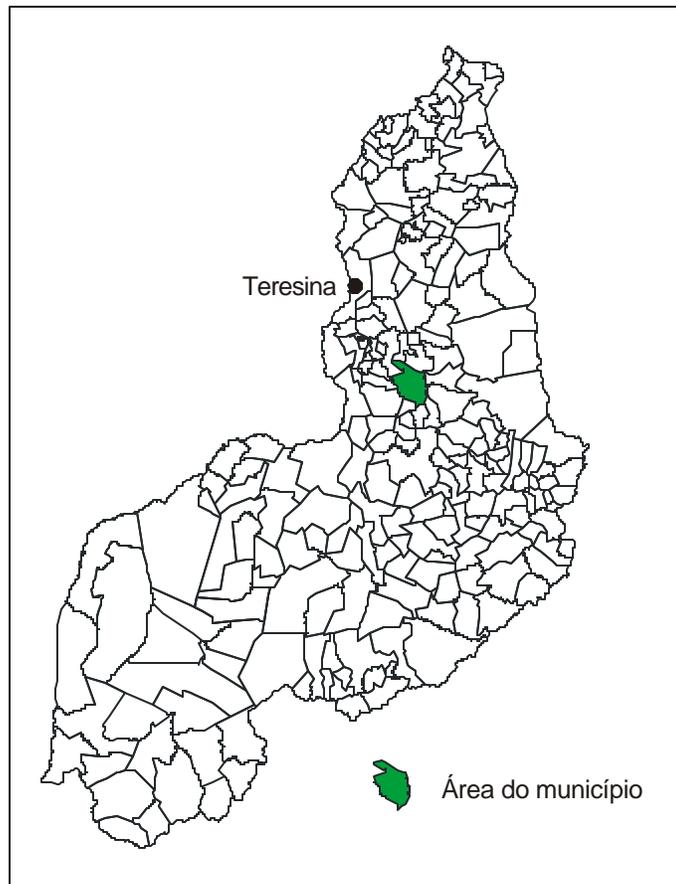


Figura 2 - Mapa de localização do município.

4.3 - Aspectos Fisiográficos

As condições climáticas do município de Elesbão Veloso (com altitude da sede a 203 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25°C e máximas de 36°C, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com registro de 900 mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. Os meses de janeiro, fevereiro e março correspondem ao trimestre mais úmido. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municípios (IBGE-CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, calcário e silexito. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais de floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II (CPRM, 1973) e Jacomine et al.,(1986).

As formas de relevo compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Seqüência de platôs e chapadas de

altitudes médias de 600 a 400 metros acima do nível do mar, podendo alcançar 800 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986), Projeto Radam (1973) e Geografia do Brasil–Região Nordeste (IBGE, 1977).

4.4 - Geologia

As unidades geológicas que dominam no âmbito da área do município pertencem às coberturas sedimentares, conforme relacionadas abaixo. A Formação Sardinha exibe ampla área de ocorrência de basalto na porção central do município. A Formação Corda reúne arenito, argilito, folhelho e siltito. A denominada Formação Pedra de Fogo destaca-se incluindo arenito, folhelho, calcário e silexito. Menciona-se a Formação Piauí englobando arenito, folhelho, siltito e calcário. A Formação Poti constitui-se de arenito, folhelho e siltito. Na base do pacote sedimentar jazem os sedimentos da Formação Longá, a qual agrupa arenito, siltito, folhelho e calcário (figura 3).

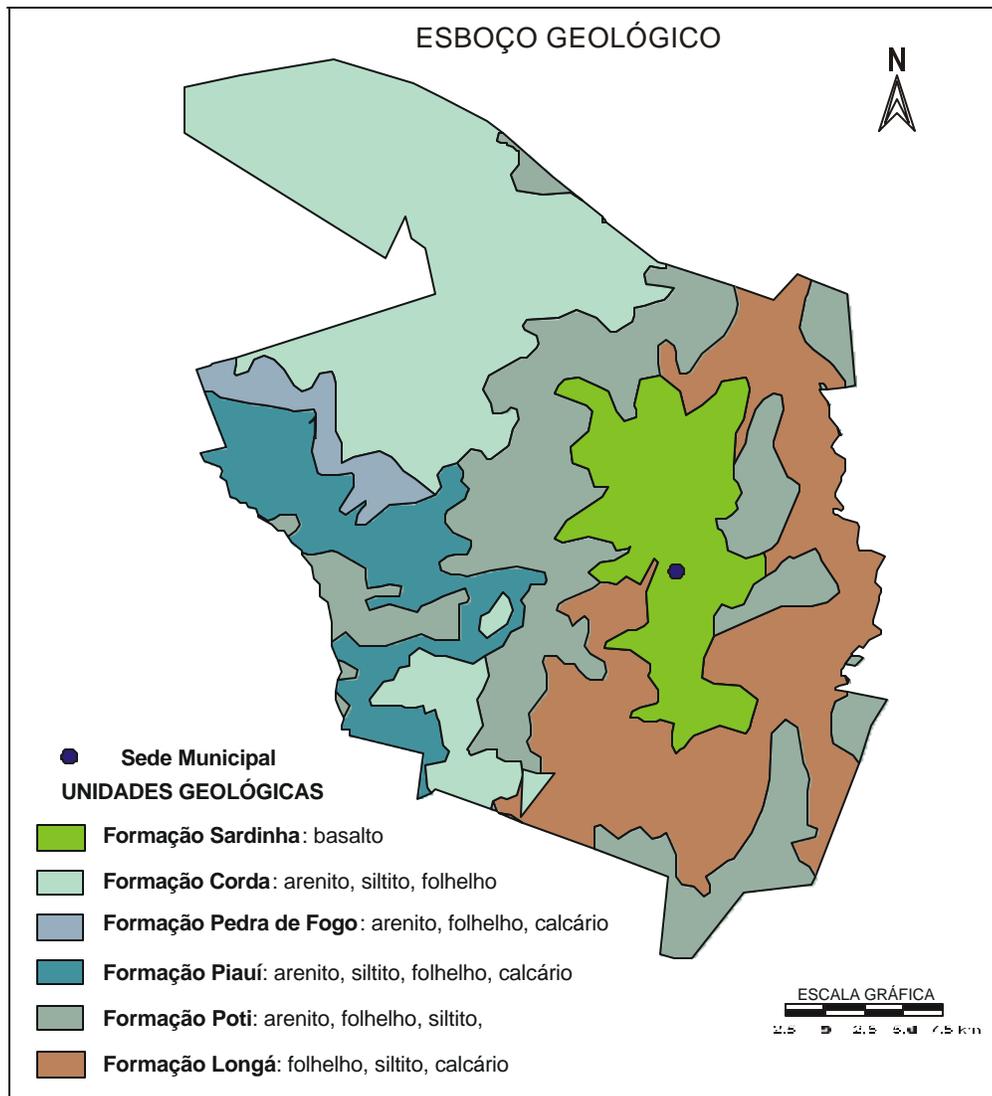


Figura 3 - Esboço geológico do município.

4.5 - Recursos Hídricos

4.5.1 - Águas Superficiais

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma área de 330.285 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará.

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida.

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande quantidade de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à população através da criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no município de Fronteiras.

Os principais cursos d’água que drenam o município são os rios Sambito, Lages, Porções, São Bento e São Vicente.

4.5.2 - Águas Subterrâneas

No município de Elesbão Veloso pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos distintos: rochas sedimentares e basaltos da Formação Sardinha.

As unidades pertencentes à categoria de rochas sedimentares, são da Bacia do Parnaíba, pertencentes às formações Longá, Potí, Piauí, Pedra de Fogo e Corda.

A Formação Longá, pela sua constituição litológica quase que exclusivamente de folhelhos, que são rochas que apresentam baixíssima permeabilidade, não apresenta importância hidrogeológica.

As formações Potí e Piauí pelas características litológicas comportam-se como uma única unidade hidrogeológica. A alternância de leitos mais ou menos permeáveis no âmbito dessas duas formações sugere comportamentos de aquíferos e aquíferos. Tendo em vista a ocorrência da Formação Potí representar cerca de 20% da área do município, esta área de exposição torna-se opção do ponto de vista hidrogeológico, tendo um valor médio como manancial de água subterrânea.

A Formação Pedra de Fogo, pelas suas características litológicas, com predominância de camadas argilosas e intercalações de leitos de sílex, que são rochas impermeáveis, apresenta pouco interesse hidrogeológico.

A Formação Corda pela predominância de arenitos finos, é caracterizada como um depósito de fraca a média potencialidade para água subterrânea, pela existência de camadas intercaladas de folhelhos e siltitos.

O segundo domínio é caracterizado pela área de ocorrência de basaltos da Formação Sardinha. É constituído por rochas impermeáveis, que se comportam como “aquíferos fissurais”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão, não representando, portanto, esse domínio, nenhuma importância do ponto de vista hidrogeológico. Ressalta-se também que esse domínio não apresenta qualquer importância, por ocorrer em uma reduzidíssima área, na porção sudeste do município.

5 - DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a presença de 230 pontos d’água, sendo uma fonte natural e 229 poços tubulares. Como os poços representam a grande maioria dos pontos cadastrados, o diagnóstico ficará restrito a esta categoria.

Quanto à propriedade do terreno onde se encontram, os poços foram classificados em: públicos, quando estão em terrenos de servidão pública e; particular, quando estão em propriedades privadas. A figura 4 mostra que 54 poços são públicos e 175 são de uso particular.

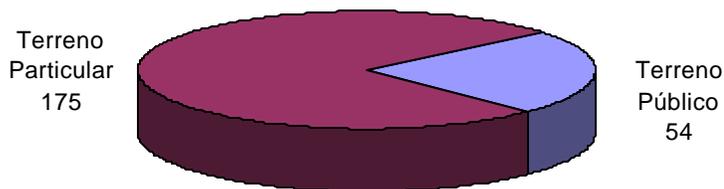


Figura 4 – Natureza da propriedade do terreno.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados com manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados representam aqueles que foram perfurados, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que incluem poços secos e poços obstruídos, e representam os que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 1 e em termos percentuais na figura 5.

Quadro 1 - Situação atual dos poços cadastrados com relação a finalidade de uso da água.

| Natureza do poço | Abandonado | Em Operação | Não Instalado | Paralisado |
|------------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Público | 5 | 45 | 2 | 2 |
| Particular | 5 | 134 | 23 | 13 |
| Total | 10 | 179 | 25 | 15 |

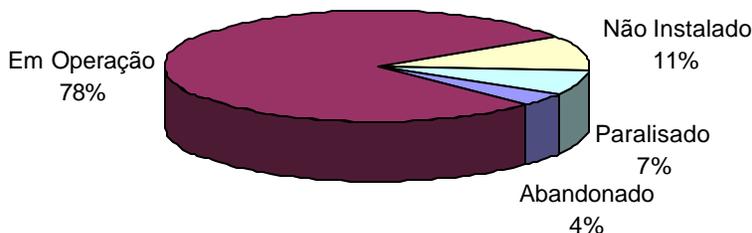


Figura 5- Situação dos poços cadastrados.

A figura 6 mostra a relação entre os poços atualmente em operação e os poços desativados (paralisados e não instalados), mas passíveis de entrar em funcionamento. Verifica-se que 36 poços particulares estão desativados. Com relação aos poços públicos, apenas quatro poços encontram-se desativados, podendo, entretanto, vir a operar, somando suas descargas àquelas dos 45 poços que estão em uso.

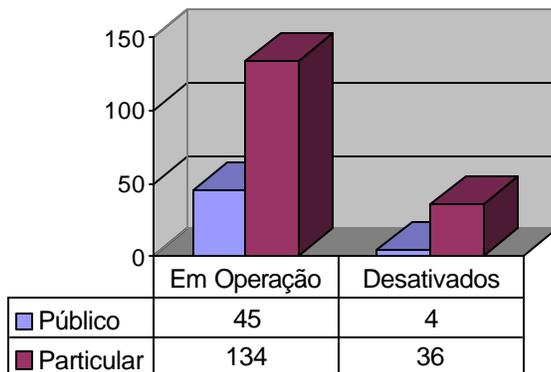


Figura 6 – Poços em uso e passíveis de funcionamento.

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a figura 7 mostra que 37 poços públicos e 125 particulares utilizam energia elétrica. O restante, 17 poço público e 50 particulares dependem de outras fontes de energia, como: eólica (cata-vento), solar e combustíveis (óleo diesel, gasolina etc).

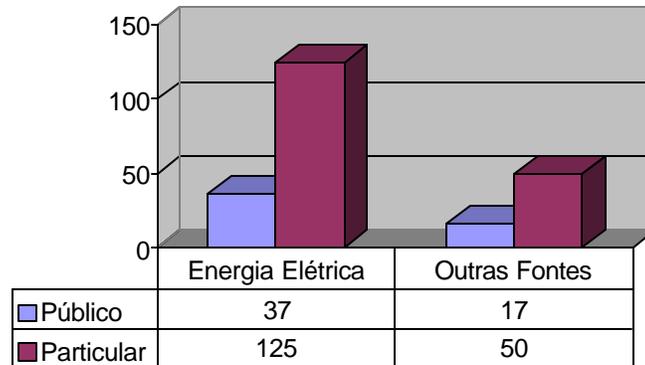


Figura 7 – Tipo de energia utilizada nos sistemas de bombeamento de água

Com relação à qualidade das águas dos poços cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica, diretamente relacionada com o teor de sais dissolvidos.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica da água multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD). Neste diagnóstico, utilizou-se o fator 0,65 para obter o teor de sólidos dissolvidos nas águas analisadas.

A água com demasiado teor de minerais dissolvidos não é conveniente para certos usos. Contendo menos de 500 mg/L de sólidos dissolvidos é, em geral, satisfatória para o uso doméstico e para muitos fins industriais. Com mais de 1.000 mg/L contém minerais que lhe conferem um sabor desagradável e a torna inadequada para diversas finalidades.

Para efeito de classificação das águas dos poços cadastrados, foram considerados os seguintes intervalos de sólidos totais dissolvidos (STD).

| | |
|------------------|--------------|
| < 500 mg/L | Água doce |
| 500 a 1.500 mg/L | Água salobra |
| > 1.500 mg/L | Água salgada |

Foram coletadas amostras de água e analisados os sólidos totais dissolvidos de 211 poços, tendo como resultados valores variando de 39,6 a 2.190,5 mg/L e valor médio de 367,4 mg/L. Conforme a figura 8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, em 181 poços as águas foram classificadas como doce, ou seja, os sólidos totais dissolvidos nestas águas estão abaixo de 500 mg/L, em 27 são salobras e em 3 são salgadas.

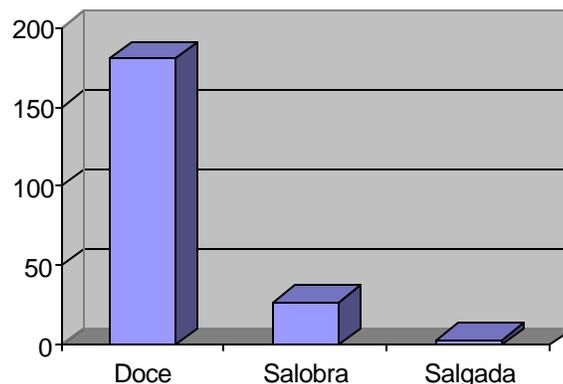


Figura 8 - Qualidade das águas subterrâneas dos poços cadastrados

6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município, permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

1. Em termos de domínio hidrogeológico, predominam as rochas Bacia Sedimentar do Parnaíba, que possuem porosidade primária e boa permeabilidade, proporcionando boas condições de armazenamento e fornecimento de água;
2. O quadro 2 apresenta a situação atual dos poços existentes no município, onde cerca de 24% dos poços cadastrados são públicos e, aproximadamente, 20% de todos os poços são passíveis de funcionamento, podendo aumentar significativamente a oferta de água para a população;
3. Aproximadamente 71% dos poços são atendidos por rede de energia elétrica, o restante utiliza-se de fontes alternativas (eólica, solar) ou combustíveis para funcionar o sistema de bombeamento de água;
4. Em termos de qualidade das águas subterrâneas, as amostras analisadas mostraram que 86% dos poços apresentam água doce, 13% são salobras e 1% são salgadas .

Quadro 2 - Situação atual dos poços cadastrados no município

| Natureza do Poço | Abandonado | Em Operação | Não Instalado | Paralisado | Total |
|------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| Público | 5 | 45 | 2 | 2 | 54 |
| Particular | 5 | 134 | 23 | 13 | 175 |
| Total | 10 | 179 | 25 | 15 | 229 |

Com base nas conclusões acima estabelecidas pode-se fazer as seguintes recomendações:

1. Os poços desativados e não instalados devem entrar em programas de recuperação e instalação de equipamentos de bombeamento, visando o aumento da oferta de água à região;
2. Poços paralisados em virtude de alta salinidade, devem ser analisados com detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas etc.) visando a instalação de equipamentos de dessalinização da água;
3. Todos os poços necessitam de manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento, principalmente, em tempos de estiagens prolongadas;
4. Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas, em todos os poços, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção etc.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Geografia do Brasil. *Região Nordeste*. Rio de Janeiro, SERGRAF. IBGE, 1977
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [Mapas Base dos municípios do Estado do Piauí]. Escalas variadas. Inédito.
- JACOMINE, P.K.T. et al.. Levantamento exploratório – reconhecimento de solos do Estado do Piauí. Rio de Janeiro. EMBRAPA-SNLCS/SUDENE-DRN. 1986. 782 p ilust.
- LIMA, E. de A. M. & LEITE, J.F. – 1978 – Projeto Estudo Global da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Recife: DNPM/CPRM.
- PESSOA, M. D. – 1979 – Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste. Folha Nº 18 – São Francisco – NE. Recife. SUDENE
- PROJETO CARVÃO DA BACIA DO PARNAÍBA. Convênio DNPM/CPRM. Relatório Final da Etapa I. vol. 1. Recife. 1973
- PROJETO RADAM. FOLHA SB.23 TERESINA E PARTE DA FOLHA SB.24 JAGUARIBE; geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. 1973.

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGITUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DS053 | FAZENDA CARETA | 6 12 30,9 | 42 19 4,1 | Poço tubular | Particular | 100 | | Não Instalado | | | | 85,8 |
| DS054 | BOEIRO | 6 13 31,8 | 42 11 54,4 | Poço tubular | Público | 82 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 255,45 |
| DS055 | ILHA GRANDE | 6 11 30,5 | 42 10 22,2 | Poço tubular | Particular | 93 | 12000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 237,9 |
| DS056 | SAMBAIBA | 6 11 5,1 | 42 8 58,4 | Poço tubular | Particular | 100 | 35000 | Não Instalado | | | | 603,2 |
| DS057 | SAMBAIBA | 6 11 27,8 | 42 8 48,4 | Poço tubular | Particular | 85 | 14400 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 185,9 |
| DS058 | SAMBAIBA | 6 11 32,4 | 42 8 41,3 | Poço tubular | Particular | 120 | 25000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 156 |
| DS059 | SAMBAIBA | 6 11 34 | 42 8 37,9 | Poço tubular | Particular | 93 | 15000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 123,5 |
| DS060 | SAMBAIBA | 6 11 44,8 | 42 8 35,8 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 233,35 |
| DS061 | BAIRRO MATIAS | 6 11 49,5 | 42 8 36,8 | Poço tubular | Particular | 100 | 20000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 146,25 |
| DS062 | BAIRRO MATIAS | 6 11 56 | 42 8 30,6 | Poço tubular | Público | 600 | 70000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 315,25 |
| DS063 | BAIRRO MATIAS | 6 12 0,8 | 42 8 30,3 | Poço tubular | Público | 180 | 15000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 312 |
| DS064 | BAIRRO MATIAS | 6 12 10,8 | 42 8 42,4 | Poço tubular | Público | 570 | 50000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 325 |
| DS065 | BAIRRO MATIAS | 6 12 10,7 | 42 8 39,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 227,5 |
| DS066 | BAIRRO MATIAS | 6 12 13,6 | 42 8 36,6 | Poço tubular | Público | | | Abandonado | | | | |
| DS067 | BAIRRO MATIAS (ESTADIO) | 6 12 9,1 | 42 8 38,9 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 221 |
| DS068 | PEDRA PRETA (SANTA CLARA) | 6 11 32,6 | 42 8 19,3 | Poço tubular | Público | 42 | 15000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 169 |
| DS069 | BAIRRO DE FATIMA | 6 11 52,3 | 42 8 14,7 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 278,2 |
| DS070 | ELESBAO VELOSO | 6 11 50,2 | 42 8 3,2 | Poço tubular | Particular | 43 | 5000 | Em Operação | Compressor de ar | Óleo Diesel | | 429 |
| DS071 | ELESBAO VELOSO | 6 11 48,7 | 42 8 2,8 | Poço tubular | Particular | 86 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 319,8 |
| DS072 | ELESBAO VELOSO | 6 12 0 | 42 8 0,1 | Poço tubular | Particular | 72 | 5000 | Em Operação | Compressor de ar | Óleo Diesel | | 356,2 |
| DS073 | BAIRRO PIÇARRA VERMELHA | 6 12 7,1 | 42 8 1,7 | Poço tubular | Particular | 50 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 632,45 |
| DS074 | BAIRRO PIÇARRA | 6 12 21 | 42 8 8,2 | Poço tubular | Público | | | Abandonado | | | | |
| DS075 | BAIRRO PIÇARRA | 6 12 32,5 | 42 7 59 | Poço tubular | Público | 82 | 3000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 292,5 |
| DS076 | ELESBAO VELOSO (CENTRO) | 6 12 20,3 | 42 8 15,3 | Poço tubular | Particular | 70 | 15000 | Em Operação | Bomba injetora | Elétrica monofásica | | 300,95 |
| DS077 | CLUBE RECREATIVO ELESBONENSE | 6 12 5,1 | 42 8 28,9 | Poço tubular | Particular | 75 | 8000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 191,75 |
| DS078 | URUPENBA | 6 12 27,6 | 42 10 8,5 | Poço tubular | Particular | 100 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 227,5 |
| DS079 | PIÇARRA VERMELHA | 6 12 17,4 | 42 8 6,2 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 230,75 |
| DS080 | AS PULGAS | 6 13 53,3 | 42 7 4,5 | Poço tubular | Particular | 183 | 4200 | Não Instalado | Sarilho | | Particular | 543,4 |
| DS081 | TABULEIRO ALTO | 6 14 43,9 | 42 6 54,7 | Poço tubular | Particular | 71 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 373,75 |
| DS082 | SABONETE | 6 15 22 | 42 7 4,2 | Poço tubular | Particular | 54 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 370,5 |
| DS083 | SAO FRANCISCO | 6 15 30,1 | 42 6 36,9 | Poço tubular | Particular | 102 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 351 |
| DS084 | GAMILEIRA | 6 13 11,9 | 42 6 40,9 | Poço tubular | Particular | 180 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 624 |
| DS085 | GAMELEIRA | 6 13 12,2 | 42 6 42,1 | Poço tubular | Particular | | | Paralisado | | | | 2190,5 |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGTUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DS086 | REALEZA | 6 12 56,6 | 42 7 1,7 | Poço tubular | Particular | 70 | 3500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 386,1 |
| DS087 | BAIXAO | 6 12 34,7 | 42 7 22,1 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 249,6 |
| DS088 | BAIXAO | 6 12 50 | 42 7 39,3 | Poço tubular | Particular | 60 | 30000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 249,6 |
| DS089 | BAIXAO | 6 12 50,4 | 42 7 39,7 | Poço tubular | Particular | 45 | | Abandonado | | | | |
| DS090 | BAIXAO | 6 12 48,4 | 42 7 44,1 | Poço tubular | Particular | 70 | | Abandonado | | | | |
| DS091 | ELESBAO VELOSO (CORREIO) | 6 12 8,1 | 42 8 22,5 | Poço tubular | Público | | | Abandonado | | | | |
| DS092 | ELESBAO VELOSO | 6 12 1,2 | 42 8 0,4 | Poço tubular | Particular | 100 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 462,15 |
| DS093 | ELESBAO VELOSO (CENTRO) | 6 12 21,8 | 42 8 16,1 | Poço tubular | Particular | 40 | | Não Instalado | | | | 378,95 |
| DS094 | SIRINO | 6 12 24,2 | 42 8 19,8 | Poço tubular | Particular | 60 | | Em Operação | Bomba centrífuga | Elétrica monofásica | | 314,6 |
| DS095 | NATA-PASTO | 6 12 52,1 | 42 9 9,7 | Poço tubular | Particular | 100 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 239,2 |
| DS096 | SAO RAIMUNDO | 6 9 6,8 | 42 10 1,6 | Poço tubular | Particular | 70 | 12000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 188,5 |
| DS097 | MATA PASTO | 6 8 44,6 | 42 11 21,9 | Poço tubular | Público | 80 | 11000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 382,2 |
| DS098 | MORRO DO CHAPEU | 6 10 19,7 | 42 11 35,2 | Poço tubular | Particular | 120 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 287,3 |
| DS099 | CAJAZEIRA | 6 9 9,6 | 42 12 45,8 | Poço tubular | Particular | 84 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 495,3 |
| DS100 | CAJAZEIRA | 6 9 36,8 | 42 13 6,8 | Poço tubular | Público | 80 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 260 |
| DS101 | BETONICA | 6 10 14,5 | 42 14 9,6 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 58,5 |
| DS314 | FAZENDA SANTA TEREZINHA | 6 7 7,9 | 42 9 51,2 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 532,35 |
| DS315 | ELEGANCIA | 6 5 55,9 | 42 10 24,4 | Poço tubular | Particular | 47 | | Paralisado | | | | 348,4 |
| DS316 | BAIXA DA AREIA | 6 4 28,4 | 42 10 35,8 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 141,7 |
| DS317 | RANCHO LUSAO | 6 6 42,1 | 42 10 46,2 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 451,75 |
| DS318 | BATALHA | 6 6 22,6 | 42 11 39,4 | Poço tubular | Particular | 60 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 307,45 |
| DS319 | FAZENDA BATALHA | 6 6 3,7 | 42 11 38,2 | Poço tubular | Particular | 73 | 28000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 421,2 |
| DS320 | NOVO ESTADO | 6 5 0,5 | 42 11 31,8 | Poço tubular | Particular | 150 | | Paralisado | Bomba submersa | Óleo Diesel | | |
| DS321 | NOVO ESTADO | 6 4 58,9 | 42 11 35,8 | Poço tubular | Particular | 150 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 328,9 |
| DS322 | NOVO ESTADO | 6 5 25,8 | 42 11 48,3 | Poço tubular | Particular | 175 | 9000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 583,05 |
| DS323 | FAZENDA NOVA | 6 6 40,3 | 42 12 38,6 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 453,05 |
| DS324 | FAZENDA NOVA AFRICA | 6 5 44,3 | 42 13 7,7 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 203,45 |
| DS325 | FAZENDA NOGUEIRA | 6 5 45,3 | 42 13 41,1 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 239,85 |
| DS326 | FAZENDA FAVEIRA | 6 4 54,9 | 42 14 32,2 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 286 |
| DS327 | FAZENDA FAVEIRA | 6 5 9,4 | 42 14 19,9 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 248,95 |
| DS328 | ESTANCIA DE SANTA FE | 6 6 54,6 | 42 10 19,8 | Poço tubular | Particular | 57 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 329,55 |
| DS329 | COMUNIDADE ALAGOADO | 6 2 36,5 | 42 17 3,2 | Poço tubular | Público | 150 | 12000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 66,95 |
| DS330 | FAZENDA ARAPONGA | 6 1 42,6 | 42 16 1,7 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 183,95 |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGITUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTES DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DS331 | FAZENDA ARAPONGA | 6 0 54,2 | 42 16 30,1 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 104 |
| DS332 | CAPIM PUBO | 6 0 42,3 | 42 14 47,8 | Poço tubular | Público | 82 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 147,55 |
| DS333 | MOSQUIADA | 6 1 39,7 | 42 10 37,1 | Poço tubular | Público | | | Abandonado | | | | |
| DS334 | MOSQUIADA | 6 1 39,7 | 42 10 36,8 | Poço tubular | Público | 186 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 315,9 |
| DS335 | MOSQUIADA | 6 1 36,3 | 42 10 39 | Poço tubular | Público | 60 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 319,8 |
| DS336 | MOSQUIADA - PROPRIEDADE DAMA | 6 2 43,6 | 42 10 32,2 | Poço tubular | Particular | 170 | 2600 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | | 263,9 |
| DS337 | MOSQUIADA | 6 1 57,7 | 42 10 40,8 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 278,2 |
| DS338 | FAZENDA CACIMBA DO COCO | 6 2 58 | 42 13 49,6 | Poço tubular | Particular | 93 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 185,25 |
| DS339 | FAZENDA CACIMBA DO COCO | 6 3 3,9 | 42 13 54,5 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 203,45 |
| DS340 | MUCAMBO | 6 3 37,2 | 42 14 27,2 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 215,8 |
| DS341 | MUCAMBO- FAZENDA SAO MARCOS | 6 3 37,3 | 42 14 29,1 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 174,2 |
| DS342 | MUCAMBO | 6 4 2,9 | 42 15 4,4 | Poço tubular | Público | 169 | 3300 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 251,55 |
| DS343 | MUCAMBO - MAPIL -TORRE | 6 3 53,5 | 42 15 4 | Poço tubular | Particular | 180 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 284,05 |
| DS344 | ALTO DA CRUZ | 6 4 31,4 | 42 14 34,7 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 276,9 |
| DS345 | SERRA DO BANGUELO | 6 5 43,9 | 42 16 9,7 | Poço tubular | Público | 132 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 96,2 |
| DS346 | SERRA DO BANGUELO | 6 5 50 | 42 16 15 | Poço tubular | Público | | | Abandonado | | | | |
| DS347 | JATOBA FERRADO | 6 0 30,3 | 42 16 47,2 | Poço tubular | Público | | | Paralisado | Bomba injetora | Óleo Diesel | | |
| DS348 | SOSSEGO | 5 58 50,6 | 42 16 44,8 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 162,5 |
| DS349 | VISTA ALEGRE - ANTONINO MOREIR | 6 0 57,8 | 42 18 21,3 | Poço tubular | Público | 130 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 76,05 |
| DS350 | FAZENDA TABOLEIRO GRANDE | 6 0 44 | 42 19 35,3 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 83,85 |
| DS351 | FAZENDA TABOLEIRO GRANDE | 6 0 53 | 42 19 28,8 | Poço tubular | Particular | | | Paralisado | Bomba injetora | | | |
| DS352 | ALTO BELO | 5 58 49,3 | 42 19 21,3 | Poço tubular | Público | 180 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 113,75 |
| DS353 | FAZENDA SAO PEDRO | 5 57 59,9 | 42 18 30,2 | Poço tubular | Particular | 76 | | Não Instalado | Sarilho | | Particular | 79,3 |
| DS354 | BEBEDOURO - ASSENTAMENTO | 5 57 32 | 42 18 47 | Poço tubular | Público | 60 | | Paralisado | Sarilho | | | 74,1 |
| DS355 | BEBEDOURO - ASSENTAMENTO | 5 58 21,4 | 42 19 59,8 | Poço tubular | Público | 120 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 85,15 |
| DS356 | LIVRAMENTO | 5 57 39,7 | 42 21 7,9 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 73,45 |
| DS357 | TABOLEIRO GRANDE - FAZENDA BA | 6 0 36,6 | 42 18 54,6 | Poço tubular | Particular | 137 | 15000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 73,45 |
| DS358 | PUBA | 6 7 27,3 | 42 22 16,2 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 39,65 |
| DS360 | FAZENDA COQUINHO | 6 9 5,8 | 42 9 28,3 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 297,05 |
| DS361 | FAZENDA RODEADOR | 6 8 28 | 42 9 12,6 | Poço tubular | Particular | 8 | 2000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 1995,5 |
| DS362 | BREJINHO | 6 10 36 | 42 19 14,5 | Poço tubular | Particular | 150 | 10000 | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | Particular | 308,1 |
| DS363 | MACACO | 6 9 36,5 | 42 21 11,6 | Poço tubular | Particular | 16 | | Não Instalado | Sarilho | | Particular | 85,15 |
| DS364 | BREJINHO | 6 10 54,5 | 42 19 10 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 114,4 |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGTUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DS365 | SANTA MARIA | 6 9 24,1 | 42 17 30 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 91,65 |
| DS366 | FAZENDA COIVARA | 6 8 38,8 | 42 16 24,3 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | | 232,7 |
| DS367 | FAZENDA TATUAUBA | 6 8 0,2 | 42 16 18,3 | Poço tubular | Particular | | | Paralisado | Bomba injetora | Óleo Diesel | | |
| DS368 | FAZENDA ARARAQUARA | 6 7 0,8 | 42 14 18,6 | Poço tubular | Particular | | | Não Instalado | | | | 289,25 |
| DS369 | VARZEA PRIMEIRA | 6 8 6,3 | 42 9 39,9 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 440,05 |
| DS522 | FAZENDA SANTA TERESA | 6 12 23,7 | 42 5 46,8 | Poço tubular | Particular | 100 | 60000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 367,9 |
| DS523 | FAZENDA SANTA RITA | 6 12 27,2 | 42 5 43,2 | Poço tubular | Particular | 60 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 370,5 |
| DS524 | COQUEIRO | 6 12 30,3 | 42 6 0,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 317,2 |
| DS525 | AMBURANA | 6 12 5 | 42 4 19 | Poço tubular | Particular | 218 | 6000 | Não Instalado | | | | 354,9 |
| DS526 | CURRALINO | 6 11 52,1 | 42 3 53,4 | Poço tubular | Público | 90 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 513,5 |
| DS527 | CURRALINO | 6 11 24,8 | 42 3 25,7 | Poço tubular | Particular | 96 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 576,55 |
| DS528 | CURRALINO | 6 10 49,7 | 42 3 41,6 | Poço tubular | Particular | 98 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 653,9 |
| DS529 | LIMOEIRO | 6 10 12 | 42 2 59,4 | Poço tubular | Particular | 98 | | Não Instalado | Sarilho | | | 497,9 |
| DS530 | MONTE ALEGRE | 6 9 45,7 | 42 3 26,3 | Poço tubular | Particular | 40 | 2500 | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | Particular | 500,5 |
| DS531 | BANQUE | 6 12 46,3 | 42 5 16,2 | Poço tubular | Público | 95 | 1000 | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | Comunitário | 382,2 |
| DS532 | BANGUE | 6 12 54,5 | 42 4 43,3 | Poço tubular | Particular | 285 | 3100 | Não Instalado | | | | 397,15 |
| DS533 | VARZEA ALEGRE | 6 11 47 | 42 6 44,1 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 320,45 |
| DS534 | SALOBRO | 6 14 2,2 | 42 3 9,8 | Poço tubular | Particular | 90 | 2000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 1501,5 |
| DS535 | SALOBRO | 6 13 8,1 | 42 4 7,5 | Poço tubular | Particular | 100 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 503,75 |
| DS536 | FAZENDA SANTA LUZIA | 6 13 54,8 | 42 3 46,2 | Poço tubular | Particular | 110 | 4000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 484,25 |
| DS537 | ANGICO BRANCO | 6 15 14,6 | 42 5 27 | Poço tubular | Particular | 206 | | Não Instalado | Sarilho | | Particular | 363,35 |
| DS538 | CANTO DO ALEGRETE | 6 15 21,4 | 42 5 46,8 | Poço tubular | Particular | | | Abandonado | | | | |
| DS539 | POÇOS | 6 16 8,5 | 42 4 24,5 | Poço tubular | Particular | 82 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 464,75 |
| DS540 | FAZENDA TAPERA | 6 13 58 | 42 1 54 | Poço tubular | Particular | 70 | 25000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 458,25 |
| DS541 | FAZENDA TAPERA | 6 13 37,8 | 42 3 0 | Poço tubular | Particular | 100 | 4000 | Não Instalado | | | | 822,9 |
| DS542 | FAZENDA OITICICA | 6 15 32,5 | 42 2 30,3 | Poço tubular | Particular | | 13000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 482,3 |
| DS543 | FAZENDA TARAU | 6 16 22,7 | 42 3 0,6 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 556,4 |
| DS544 | LAJES | 6 18 8,1 | 42 4 49,4 | Poço tubular | Particular | 40 | 10000 | Paralisado | Bomba submersa | Óleo Diesel | | 473,85 |
| DS545 | LAJES | 6 18 45,4 | 42 4 57,2 | Poço tubular | Particular | 42 | 2500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 434,2 |
| DS546 | ALTA VISTA | 6 18 53,7 | 42 3 6,2 | Poço tubular | Público | 76 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 124,15 |
| DS547 | BURITI | 6 20 47,3 | 42 2 38,9 | Poço tubular | Público | 102 | 20000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 144,3 |
| DS548 | GAIEIRO | 6 21 11,7 | 42 3 58,6 | Poço tubular | Particular | 152 | | Não Instalado | Sarilho | | Particular | 324,35 |
| DS549 | BOA VISTA DOS NOGUEIRA | 6 22 0,5 | 42 5 4,8 | Poço tubular | Particular | 172 | 2000 | Paralisado | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGTUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DS550 | SANTA HELENA | 6 22 54,9 | 42 3 26,6 | Poço tubular | Público | 48 | 500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 149,5 |
| DS551 | SANTA HELENA | 6 22 56,1 | 42 3 22,6 | Poço tubular | Público | 120 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 297,05 |
| DS555 | LAGOINHA | 6 22 19,2 | 42 4 58,6 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 433,55 |
| DS556 | RECREIO | 6 19 9,5 | 42 5 47,2 | Poço tubular | Particular | 42 | 8000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 346,45 |
| DS557 | VARZEA REDONDA | 6 18 54,9 | 42 5 33,1 | Poço tubular | Particular | | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 445,25 |
| DS558 | VARZEA REDONDA | 6 18 55 | 42 5 34,5 | Poço tubular | Particular | 44 | | Paralisado | | | | 418,6 |
| DS559 | LAJES | 6 17 58,1 | 42 4 47,7 | Poço tubular | Particular | 75 | | Não Instalado | Sarilho | | | 91 |
| DS560 | MALHADA GRANDE | 6 21 4,5 | 42 5 52,5 | Poço tubular | Particular | 120 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 442 |
| DS561 | MALHADA ALTA | 6 18 54,5 | 42 7 22,5 | Poço tubular | Particular | 150 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 686,4 |
| HM191 | CIRINO | 6 12 32,2 | 42 8 32,3 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 162,5 |
| HM192 | LAGOA DE FORA | 6 13 33,1 | 42 8 39,5 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 204,1 |
| HM193 | LAGOA DE FORA | 6 13 42,4 | 42 8 43,9 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 335,4 |
| HM194 | VARJOTA | 6 14 53,4 | 42 9 55,5 | Poço tubular | Particular | 200 | 1950 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 430,3 |
| HM195 | VARJOTA | 6 14 27,6 | 42 10 28,2 | Poço tubular | Particular | | | Não Instalado | | | | 459,55 |
| HM196 | BAIXA DA PONTE | 6 15 23,1 | 42 13 8,9 | Poço tubular | Público | 80 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 78 |
| HM197 | TUCUNS | 6 15 42,3 | 42 11 7,4 | Poço tubular | Particular | 195 | 15000 | Não Instalado | | | | 432,9 |
| HM198 | BAIXA DO CURRAL | 6 14 26,6 | 42 8 17,7 | Poço tubular | Particular | 110 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 235,3 |
| HM199 | BAIXA DO CURRAL (SIRINO) | 6 14 26,5 | 42 8 47,8 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 327,6 |
| HM200 | BAIXA DO CURRAL | 6 14 36,6 | 42 8 45,2 | Poço tubular | Particular | 113 | 14000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 224,9 |
| HM201 | BAIXA DO CURRAL | 6 14 57 | 42 8 30,3 | Poço tubular | Particular | 50 | 20000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 163,8 |
| HM202 | BAIXA DO CURRAL | 6 14 42,9 | 42 8 40,6 | Poço tubular | Público | 88,14 | | Não Instalado | | | | 98,15 |
| HM203 | LAGOA DE FORA | 6 13 0 | 42 8 18,2 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 1092 |
| HM204 | ANGICAL | 6 15 39,6 | 42 9 15,1 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 404,3 |
| HM205 | ANGICAL | 6 16 19,9 | 42 9 8,3 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 435,5 |
| HM206 | BOA VISTA | 6 16 22 | 42 10 19,1 | Poço tubular | Particular | 64 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 480,35 |
| HM207 | BOA VISTA | 6 16 22,1 | 42 10 18,8 | Poço tubular | Particular | 24,02 | | Não Instalado | Sarilho | | Comunitário | 445,25 |
| HM208 | EXU | 6 16 2,1 | 42 11 17 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | | 419,9 |
| HM209 | CAMPOS | 6 17 3,3 | 42 9 15,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Compressor de ar | Óleo Diesel | | 1339 |
| HM210 | ATALAIA | 6 17 49,7 | 42 7 51,9 | Poço tubular | Público | 80 | 5000 | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | | 578,5 |
| HM211 | SANTA MARIA | 6 17 24,5 | 42 7 13,5 | Poço tubular | Particular | 120 | | Em Operação | Bomba manual | | | 493,35 |
| HM212 | SANTA MARIA | 6 17 19,4 | 42 7 32,4 | Poço tubular | Particular | 9,84 | | Não Instalado | | | | 512,2 |
| HM213 | CANTO DA JUREMA | 6 18 3,9 | 42 10 41,3 | Poço tubular | Particular | 60 | | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | Particular | 361,4 |
| HM214 | MALHADA | 6 17 34,1 | 42 10 56,3 | Poço tubular | Público | 60 | 5000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 396,5 |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGITUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| HM215 | FAZENDA FRANROSAR | 6 18 35 | 42 11 25,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba injetora | Elétrica monofásica | Particular | 347,75 |
| HM216 | FAZENDA PARANA | 6 18 51,9 | 42 11 11,5 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 394,55 |
| HM217 | FAZENDA SANTA TEREZA | 6 20 8,5 | 42 12 28,7 | Poço tubular | Particular | 60 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 513,5 |
| HM218 | FAZENDA SANTA TEREZA | 6 19 42,5 | 42 12 3,3 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba injetora | Elétrica monofásica | Particular | 390,65 |
| HM221 | REPARTIMENTO | 6 17 10,7 | 42 14 58,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 83,85 |
| HM222 | BAIXA DO CARRAPATO | 6 17 41,7 | 42 13 59 | Poço tubular | Particular | 108 | | Não Instalado | | | | 65 |
| HM223 | BAIXA GRANDE | 6 18 8,2 | 42 13 46,9 | Poço tubular | Particular | 70 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 81,9 |
| HM225 | MALHADINHA | 6 20 39,6 | 42 12 28,2 | Poço tubular | Particular | 30 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 516,75 |
| HM226 | TROVOADA | 6 22 14,7 | 42 7 44,3 | Poço tubular | Particular | 140 | | Não Instalado | | | | 241,15 |
| HM435 | VARZEA DO MEIO - I | 6 20 12,3 | 42 9 13 | Poço tubular | Particular | 95 | | Em Operação | Bomba injetora | Elétrica trifásica | Particular | 461,5 |
| HM436 | VARZEA DO MEIO - II | 6 20 9,5 | 42 9 3,6 | Poço tubular | Particular | | 12000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 494 |
| HM437 | COLINA VERDE | 6 19 42,7 | 42 9 28,9 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | 380,25 |
| HM438 | FAZENDA CARAIBINHA | 6 19 18,5 | 42 9 46,8 | Poço tubular | Particular | 100 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 451,75 |
| HM439 | FAZENDA CARAIBINHA | 6 19 15,9 | 42 9 39,8 | Poço tubular | Particular | | | Abandonado | | | | |
| HM668 | NOVA MORADA | 6 11 36,9 | 42 7 29,4 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 408,85 |
| HM669 | VARVEA ALEGRE | 6 11 22,5 | 42 7 17,2 | Poço tubular | Particular | 118,4 | | Não Instalado | | | | 446,55 |
| HM670 | VARZEA ALEGRE | 6 11 19,1 | 42 7 17,6 | Poço tubular | Público | 114 | 5790 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 420,55 |
| HM671 | VARZEA ALEGRE | 6 11 10,6 | 42 7 23,1 | Poço tubular | Particular | 33 | 3600 | Paralisado | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 1040,7 |
| HM672 | VARZEA ALEGRE | 6 10 46,9 | 42 7 36,9 | Poço tubular | Particular | 70 | 14000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 364 |
| HM673 | AMARGOSA | 6 10 42,9 | 42 7 37,8 | Poço tubular | Particular | 57 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 366,6 |
| HM674 | AMARGOSA | 6 10 39,7 | 42 7 38 | Poço tubular | Particular | 50 | 15000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 317,85 |
| HM675 | VARZEA ALEGRE | 6 10 57,4 | 42 7 29,6 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 404,95 |
| HM676 | CHACARA SANTA TEREZINHA | 6 10 43,7 | 42 7 39,3 | Poço tubular | Particular | 50 | 4500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 314,6 |
| HM677 | QUEIMADAS | 6 10 14,5 | 42 7 34,8 | Poço tubular | Particular | 50 | 20000 | Em Operação | Bomba centrífuga | Elétrica monofásica | Particular | 413,4 |
| HM678 | QUEIMADAS | 6 10 12,4 | 42 7 34,2 | Poço tubular | Particular | 60 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 421,85 |
| HM679 | FAZENDA MATO GROSSO | 6 9 42,1 | 42 7 47,8 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 299,65 |
| HM680 | FAZENDA SANTA LUCIA | 6 9 24,3 | 42 7 38,5 | Poço tubular | Particular | 200 | 6000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 431,6 |
| HM841 | FAZENDA SANTA LUCIA | 6 9 23 | 42 7 37,4 | Poço tubular | Particular | 140 | 80000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 463,45 |
| HM842 | CAMPINA VERDE | 6 9 0,5 | 42 7 49,8 | Poço tubular | Público | 120 | 1885 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 330,2 |
| HM843 | CANTO DO RIACHO | 6 9 11,3 | 42 7 53,9 | Poço tubular | Particular | 91,46 | | Não Instalado | | | | 384,8 |
| HM844 | QUEIMADAS | 6 10 8,6 | 42 7 29 | Poço tubular | Particular | 45 | 800 | Abandonado | | | | |
| HM845 | VARZEA ALEGRE | 6 11 1 | 42 7 22 | Poço tubular | Particular | | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 403 |
| HM846 | SANTA EMILIA | 6 8 40,4 | 42 7 41,2 | Poço tubular | Particular | 102 | 8000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 444,6 |

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Elesbão Veloso - Estado do Piauí

| CÓDIGO POCO | LOCALIDADE | LATITUDE_S | LONGITUDE_W | PONTO DE AGUA | NATUREZA DO TERRENO | PROF (m) | VAZAO (L/h) | SITUACAO DO POÇO | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO | FONTE DE ENERGIA | FINALIDADE DO USO | STD (mg/L) |
|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| HM847 | SANTA EMILIA | 6 8 38,7 | 42 7 48,8 | Poço tubular | Particular | 74,4 | 500 | Paralisado | Bomba injetora | | | |
| HM848 | ALTO NOVO | 6 7 47,9 | 42 6 41,1 | Poço tubular | Público | 71,5 | 10025 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Comunitário | 637 |
| HM849 | CAMPOS DO ALEGRETE | 6 7 39,3 | 42 5 20,8 | Poço tubular | Particular | 60 | 30000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 386,75 |
| HM850 | FAZENDA PARNARAMA | 6 6 54 | 42 7 18 | Poço tubular | Particular | 100 | 9000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 438,75 |
| HM851 | FAZENDA PARNARAMA | 6 6 47,3 | 42 7 18,3 | Poço tubular | Particular | 92 | 14000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 432,9 |
| HM852 | FAZENDA PARNARAMA | 6 6 14,1 | 42 7 5,6 | Poço tubular | Particular | 72 | 30000 | Não Instalado | | | | 365,95 |
| HM853 | SAO JOAO | 6 4 42,3 | 42 5 39,3 | Poço tubular | Público | 120 | | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 871 |
| HM854 | LAGOA DA CHAPADA | 6 3 36,5 | 42 6 20,3 | Poço tubular | Particular | 52 | 2500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 512,2 |
| HM855 | ALTO NOVO | 6 4 36,5 | 42 7 34,9 | Poço tubular | Particular | 62 | 7000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 344,5 |
| HM856 | SANTO ANTONIO | 6 4 46,5 | 42 7 32,4 | Poço tubular | Particular | 81 | 8000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 471,25 |
| HM857 | BAIXINHA | 6 4 50,6 | 42 8 33,1 | Poço tubular | Público | 31 | 1500 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Comunitário | 299,65 |
| HM858 | ASSA PEIXE | 6 5 34,6 | 42 8 26,2 | Poço tubular | Particular | 120 | | Paralisado | Bomba submersa | Elétrica monofásica | | |
| HM859 | SANTA FE | 6 4 26,4 | 42 8 27,3 | Poço tubular | Particular | 75 | 3000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 347,1 |
| HM860 | SAO FRANCISCO | 6 4 57 | 42 8 0,2 | Poço tubular | Particular | 90 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 322,4 |
| HM861 | TABULEIRO COMPRINDO | 6 5 29,8 | 42 7 56 | Poço tubular | Público | 21,18 | | Não Instalado | Sarilho | | Comunitário | 686,4 |
| HM862 | SANTA RITA | 6 6 1,6 | 42 8 0,4 | Poço tubular | Particular | 102 | 10000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 406,25 |
| HM863 | FAZENDA COROA | 6 6 35,7 | 42 8 37 | Poço tubular | Particular | 45 | | Paralisado | Compressor de ar | Óleo Diesel | | |
| HM864 | FAZENDA COROA | 6 6 36,8 | 42 8 40,2 | Poço tubular | Particular | 120 | 2600 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 331,5 |
| HM865 | FAZENDA COROA | 6 6 20,3 | 42 8 38,7 | Poço tubular | Particular | 270 | 25000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 359,45 |
| HM866 | FAZENDA COROA | 6 6 25,7 | 42 8 45,3 | Poço tubular | Particular | 270 | 14000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | | 356,85 |
| HM867 | FAZENDA COROA | 6 6 57,3 | 42 8 43,5 | Poço tubular | Particular | 47 | | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 488,15 |
| HM868 | VARZEA PRIMEIRA | 6 7 22 | 42 9 32,8 | Poço tubular | Particular | 45 | 800 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 466,05 |
| HM869 | VARZEA PRIMEIRA | 6 7 35,1 | 42 9 11,3 | Poço tubular | Particular | 122 | 1200 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 323,05 |
| HM870 | SAO JOAO | 6 8 11,6 | 42 8 52 | Poço tubular | Particular | 88 | 4000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica trifásica | Particular | 570,7 |
| HM871 | FAZENDA SAO JOSE | 6 8 24,2 | 42 8 31,5 | Poço tubular | Particular | 120 | 2000 | Em Operação | Bomba submersa | Elétrica monofásica | Particular | 417,3 |
| HM872 | ALTO | 6 20 51,8 | 42 6 41,9 | Poço tubular | Público | | | Em Operação | Bomba injetora | Óleo Diesel | Comunitário | 322,4 |
| HM873 | BOQUEIRAO | 6 21 58,6 | 42 6 40,2 | Poço tubular | Público | 236 | 1000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 504,4 |
| HM874 | CHAPADINHA | 6 24 12,7 | 42 6 16,8 | Poço tubular | Público | 32 | 4000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Comunitário | 68,25 |
| HM875 | CHAPADINHA | 6 24 10 | 42 6 6,8 | Fonte natural | Público | | | Em Operação | | | Comunitário | 52,65 |
| HM876 | VARZEA | 6 25 21,1 | 42 7 25,2 | Poço tubular | Particular | 55 | 10200 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 385,45 |
| HM877 | 2ª VARZEA | 6 25 3,5 | 42 7 28,8 | Poço tubular | Particular | 74 | 9000 | Em Operação | Bomba submersa | Óleo Diesel | Particular | 372,45 |
| HM878 | 2ª VARZEA | 6 24 41,9 | 42 7 54 | Poço tubular | Particular | 109 | 11000 | Paralisado | Bomba submersa | Óleo Diesel | | 211,25 |

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA