
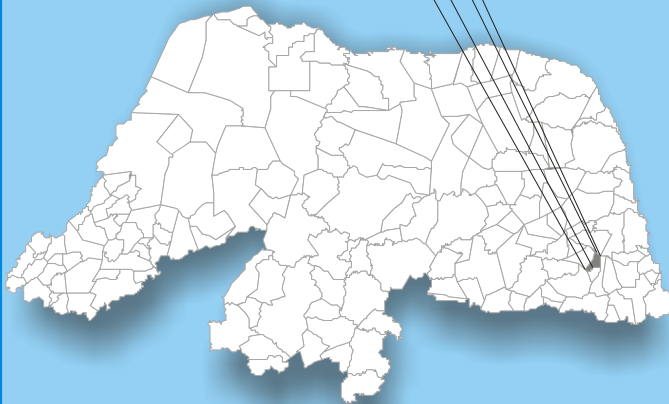


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL


 CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

BREJINHO



*PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA*

RIO GRANDE DO NORTE



*DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
DE BREJINHO*

Setembro/2005



Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral

Secretaria de
Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minas e Energia



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Ávaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temáteo
Superintendente Regional de Recife

Hélio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Junior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

Recife
Setembro/2005

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emilio C. de Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti-DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo C. L. Neves - SUREG-RE
João de Castro Mascarenhas - SUREG-RE
José Alberto Ribeiro - REFO
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luiz Fernando C. Bomfim - SUREG-SA
Oderson A. de Souza Filho - REFO

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
José Wilson de Castro Temoteo
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Julio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma Santoianni Guerra
Simeones Néri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edmilson de Souza Rosas
Edvaldo Lima Mota
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
José Cláudio Viegas
Luiz Henrique Monteiro Pereira
Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

REFO

Ángelo Trévia Vieira
Felícissimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jáder Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bão de Aguiar

RESTE

Antonio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco- SUREG-BE
Ana Cláudia Vieiro - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás Edson Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Aleron Falieri Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antonio Celso R. de Melo - CPRM
Antonio Edilson Pereira de Souza
Antonio Jean Fontenele Menezes
Antonio Manoel Marciano Souza
Antonio Marques Honorato
Armando Arruda C. Filho - CPRM
Carlos A. Góes de Almeida - CPRM
Celso Viana Marciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Marcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuel de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Pecconnick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antonio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar
Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jeffé Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima
Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Gás Filho
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Michel Pinheiro Rocha
Narcely da Silva Araújo
Nicácia Dêbora da Silva
Oscar Rodrigues Acioly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves

Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Junior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Júnior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Breno Augusto Beltrão

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Aloizio da Silva Leal
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima
Núbia Chaves Guerra
Waldir Duarte Costa Filho

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Robson de Carlo Silva
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

BANCO DE DADOS

Desenvolvimento dos Sistemas

Josias Barbosa de Lima
Ricardo César Bustillos Villafan

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveido da Silva Mendonça

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Aline Oliveira de Lima
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima

SUORTE TÉCNICO DE EDITORAÇÃO

Claudio Scheid
José Pessoa Veiga Junior
Manoel Júlio da T. Gomes Galvão

ANALISTA DE INFORMAÇÕES

Dalvanise da Rocha S. Bezerril

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Brejinho, estado do Rio Grande do Norte / Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Saulo de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da Rocha, Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

11 p. + anexos

"Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado do Rio Grande do Norte."

1. Hidrogeologia - Rio Grande do Norte - Cadastros. 2. Água subterrânea - Rio Grande do Norte - Cadastros. I. Mascarenhas, João de Castro org. II. Beltrão, Breno Augusto org. III. Souza Júnior, Luiz Carlos de org. IV. Pires, Saulo de Tarso Monteiro org. V. Rocha, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da org. VI. Carvalho, Valdecílio Galvão Duarte de org. VII. Título.

CDD 551.49098132

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Embora com múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO	1
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA	1
3. METODOLOGIA	2
4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO	2
4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO	2
4.2 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	3
4.3 - ASPECTOS FISIAGRÁFICOS	3
4.4 - GEOLOGIA	4
5. RECURSOS HÍDRICOS	5
5.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS	5
5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	5
5.2.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS	5
6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS	5
6.1 - ASPECTOS QUALITATIVOS	8
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	10
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11
ANEXOS	
1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO	
2 - MAPA DE PONTOS DE ÁGUA	
3 - ARQUIVO DIGITAL - CD ROM	

1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está executando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços amazonas representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.



Figura 1 – Área de abrangência do Projeto

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Positioning System* (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente à Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foram utilizados como base cartográfica os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados desses limites, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores ou, simplesmente, erro na obtenção das coordenadas.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO

4.1 - Localização e Acesso

O município de **Brejinho** situa-se na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião Agreste Potiguar, limitando-se com os municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras, Passagem, Santo Antonio, Várzea e Serrinha, abrangendo uma área de 59 km², inseridos na folha São José do Mipibu (SB.25-Y-A-II), na escala 1:100.000, editada pela SUDENE.

A sede do município apresenta coordenadas 06°11'27,6" de latitude sul e 35°21'25,2" de longitude oeste, distando da capital cerca de 59 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-101 e RN-002.

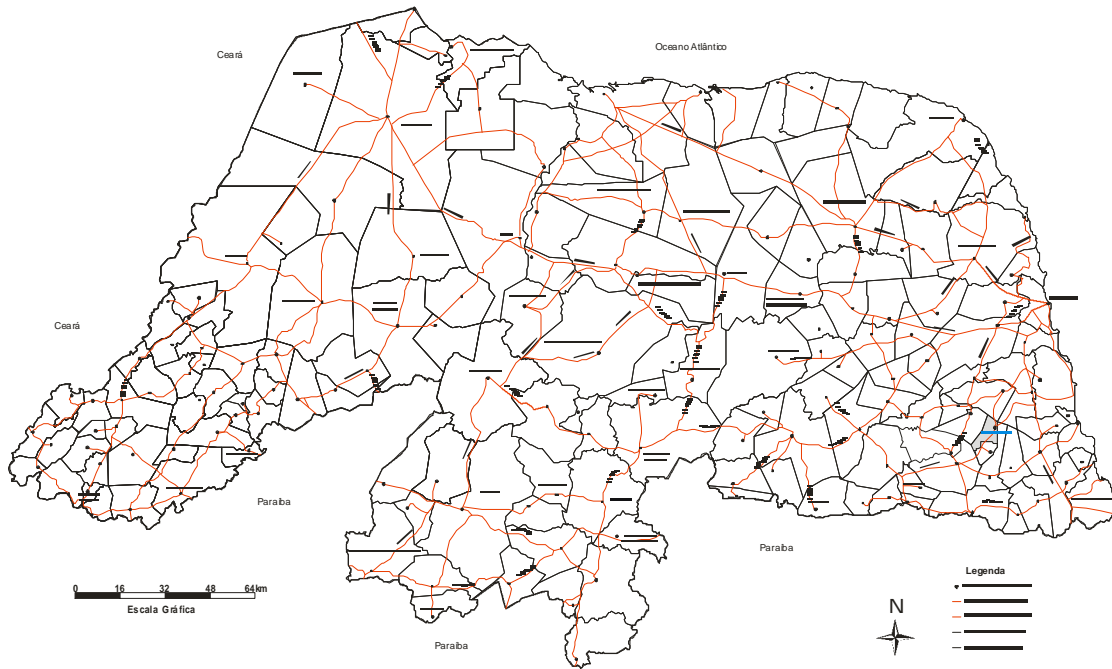


Figura 2 - Mapa de acesso rodoviário

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

O município de **Brejinho** foi criado pela Lei nº 2.833, de 21/03/1963, desmembrado de Santo Antonio.

Segundo o censo de 2000, tem uma população total residente de 10.317 habitantes, dos quais 5.224 são do sexo masculino (50,63%) e 5.093 do sexo feminino (49,37%), sendo que 7.344 vivem na área urbana (71,18%) e 2.973 na área rural (28,82%). A população atual é estimada em 11.748 habitantes (IBGE/2005). A densidade demográfica é de 176,06 hab/km².

A rede de saúde dispõe de 01 Hospital com 11 leitos, 01 Unidade Mista e 03 Postos de Saúde. Na área educacional, o município possui 16 estabelecimentos de ensino, sendo 13 estabelecimentos de ensino médio da Administração Municipal e 03 da Administração Estadual. Da população total, 61,20% é alfabetizados.

O município possui 2.490 domicílios permanentes, sendo 1.834 na área urbana e 656 na área rural. Destes, 1.579 são abastecidos de água através da rede geral, 534 através de poço ou nascente e 377 por outras fontes. Apenas 09 domicílios são ligados à rede geral de esgotos.

As principais atividades econômicas do município são: agropecuária e comércio. Com relação à infra-estrutura, o município possui 01 Pousada e 01 Pensão, além de 01 Agência Bancária, 01 Agência dos Correios e 10 empresas com CNPJ atuantes no comércio varejista. (Fonte: IDEMA – 2001).

No ranking de desenvolvimento, **Brejinho** está em 97º lugar no estado (97/167 municípios) e em 4.219º lugar no Brasil (4.219/5.561 municípios) Fonte: (www.desenvolvimentomunicipal.com.br).

O **IDH-M=0,625** (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – www.FJP.gov.br/produtos/cees/idh/Atlas_idh.php).

4.3 - Aspectos Fisiográficos

Criado pela Lei nº 2.833 de 21/03/1963, o município foi desmembrado do município de Santo Antônio, pertence à microrregião denominada de "Agreste Potiguar" (IBGE), e está enquadrado no Litoral Oriental, segundo o planejamento de zonas homogêneas do Estado. (IDEC – 1997). O município possui um clima do tipo muito quente e semi-árido, com estação chuvosa adiantando-se para o outono, precipitação pluviométrica anual média de 943,1 mm, período chuvoso de março a

julho, temperatura média anual em torno de 26,3°C e umidade relativa média anual de 75%. Quanto à formação vegetal, o município possui Floresta Subcaducifolia – vegetação que se caracteriza pela queda das folhas das árvores durante o período seco. Os solos predominantes são: Planossol Solúcio. Latossolo Vermelho Amarelo Distróico. O município possui de 100 a 200 metros de altitude. (Fonte: IDEMA –1999).

4.4 - Geologia

O município de **Brejinho** encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Presidente Juscelino (A23j), Brejinho (A3b) e Serrinha-Pedro Velho (PP2sp) e pelos sedimentos do Grupo Barreiras (ENb), além dos Depósitos Colúvio-eluviais (NQc), como podem ser observados na figura 3.

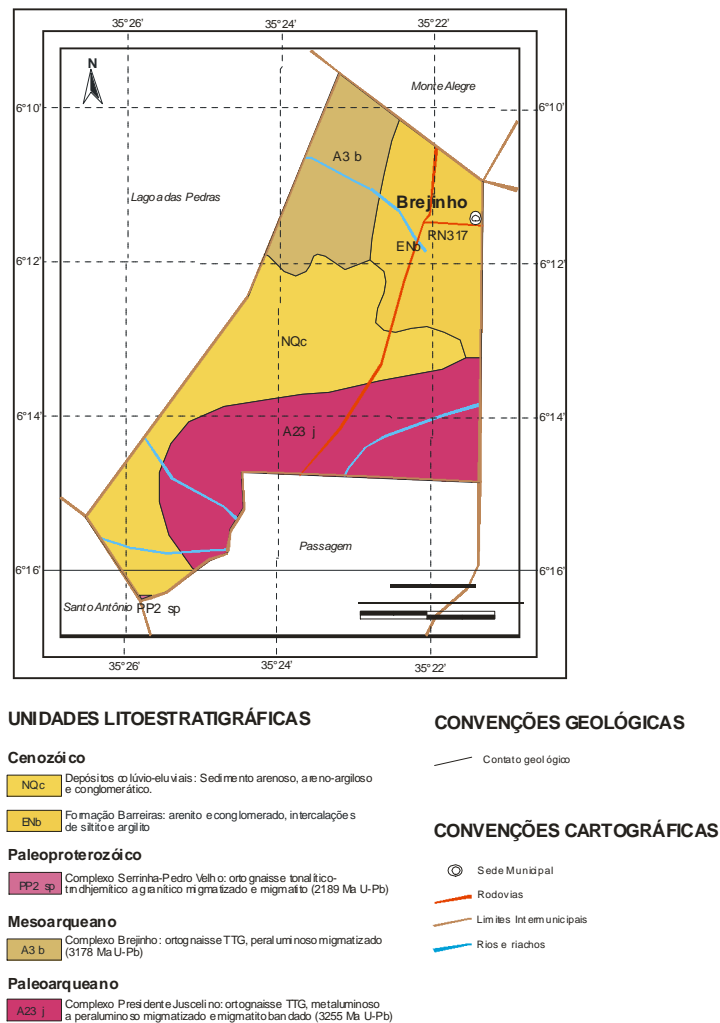


Figura 3 - Mapa Geológico

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município de **Brejinho** tem 69,39% de seu território inseridos nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Jacu e 30,61% nos domínios da bacia do Rio Trairi. O município é banhado apenas por cursos d'água secundários e intermitentes, sendo os principais o Rio Araraí e os riachos Água Fria, São Bento, Boiadeiro e do Boi. O município não possui açudes com capacidade de acumulação superior a 100.000m³, existindo pequenas lagoas, das quais as principais são: Carnaúba, do Peixe, da Ema, da Pedra, do Bigle, Papuçi, Seca, dos Cavalos e Xique-Xique. O padrão de drenagem é dendrítico.

5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 - Domínios Hidrogeológicos

O município de **Brejinho** está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras e dos Depósitos Colúvio-eluviais. O Domínio Fissural é constituído de rochas do embasamento cristalino que engloba o sub-domínio rochas metamórficas constituído do Complexo Presidente Juscelino, Complexo Serrinha-Pedro Velho e do Complexo Brejinho.

6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a existência de 75 pontos d'água, sendo 02 poços escavados e 72 poços tubulares e 01 sem propriedade definida conforme mostra a fig.6.1.

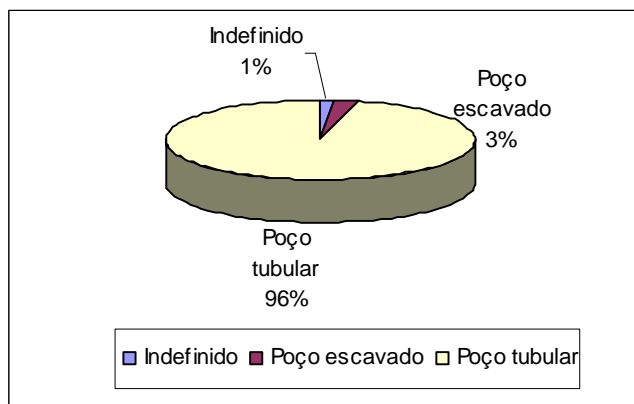


Fig.6.1 –Tipos de pontos d'água cadastrados no município

Com relação à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d'água cadastrados, podemos ter: terrenos públicos, quando os terrenos forem de serventia pública e; particulares, quando forem de uso privado. Conforme ilustrado na fig.6.2, existem 41 pontos d'água em terrenos públicos e 34 em terrenos particulares.

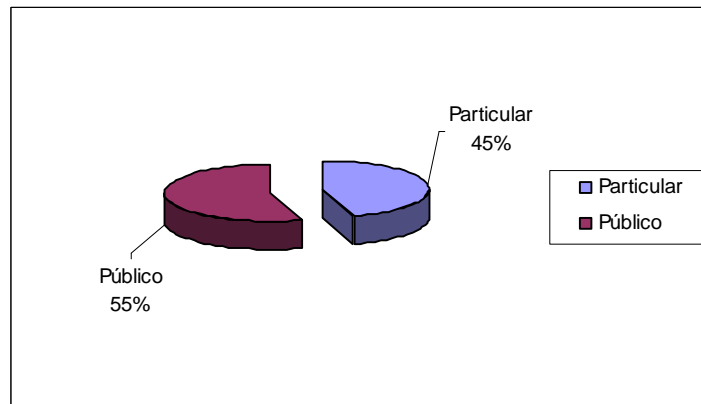


Fig.6.2 –Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina o uso da água, os pontos cadastrados foram classificados em: *comunitários*, quando atendem a várias famílias e; *particulares*, quando atendem apenas ao seu proprietário. A fig.6.3 mostra que 26 pontos d'água destinam-se ao atendimento comunitário, 08 ao atendimento particular e 41 pontos não tiveram a finalidade do abastecimento definida.

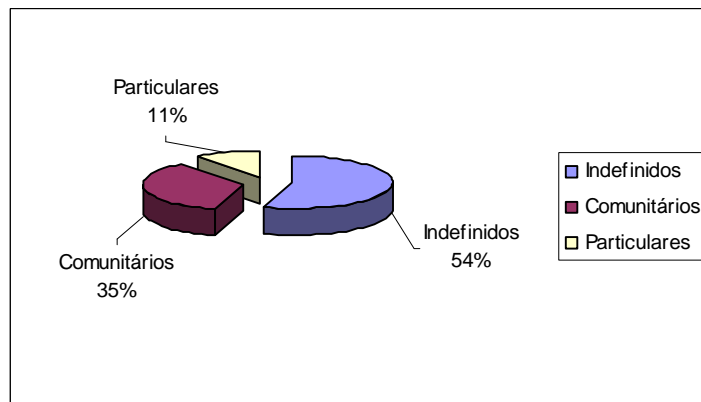


Fig.6.3 –Finalidade do abastecimento dos poços.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: *poços em operação*, *paralisados*, *não instalados* e *abandonados*. Os *poços em operação* são aqueles que funcionavam normalmente. Os *paralisados* estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os *não instalados* representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os *abandonados*, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 6.1 e em termos percentuais na fig.6.4.

Quadro 6.1 –Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido
Comunitário	-	20	-	6	-
Particular	-	8	-	-	-
Indefinido	7	6	16	12	-
Total	7	34	16	18	-

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Brejinho
Estado do Rio Grande do Norte**

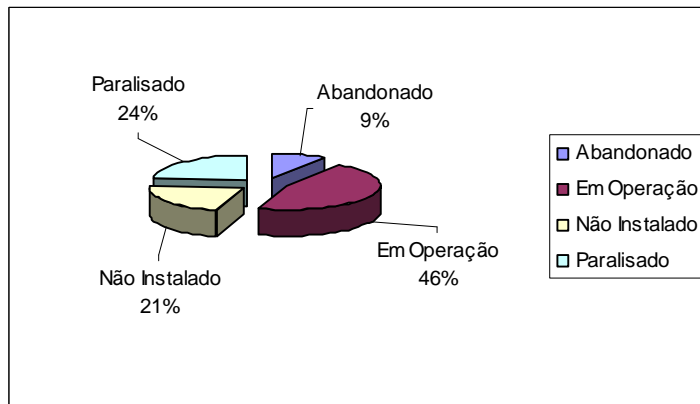


Fig.6.4 – Situação dos poços cadastrados

Em relação ao uso da água, 29,00% dos pontos cadastrados são destinados ao uso doméstico primário (água de consumo humano para beber), 33,00% são utilizados para o consumo doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral), 9,00% para dessedentação animal, 8,00% para uso na agricultura e 21% para outros usos, conforme mostra a fig.6.5.

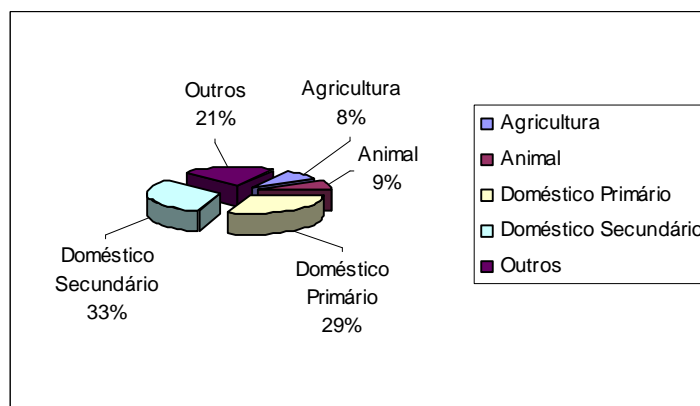


Fig.6.5 – Uso da água

A fig.6.6 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos (paralisados e não instalados) que são passíveis de entrar em funcionamento. Verificou-se a existência de 16 poços particulares e 18 públicos não instalados ou paralisados e, portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 34 poços que estão em operação.

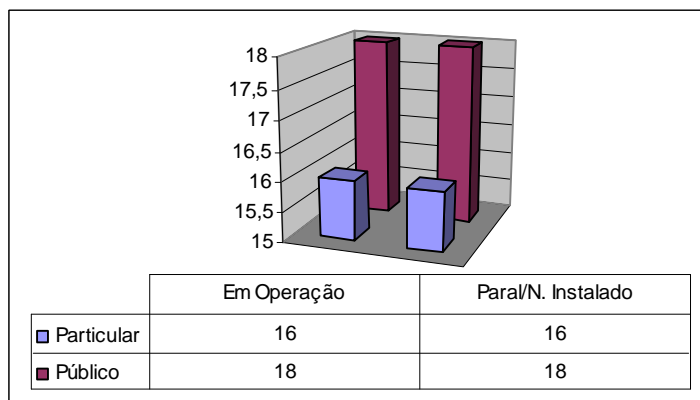


Fig.6.6 – Relação entre poços em uso e desativados

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a fig.6.7 mostra que 45 poços utilizam energia elétrica, sendo 27 públicos e 18 particulares, enquanto 03 poços, sendo 01 público e 02 particulares, utilizam outras formas de energia.

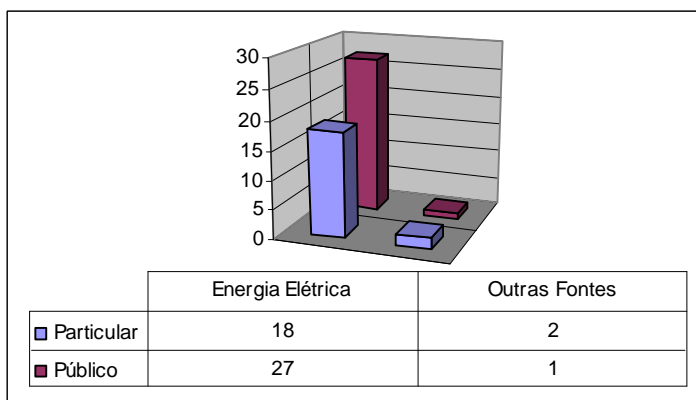


Fig. 6.7 –Tipo de energia utilizada no bombeamento d' água

6.1 - Aspectos Qualitativos

Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica estando diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas analisadas, a condutividade elétrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sólidos dissolvidos.

Conforme a Portaria nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/ℓ. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição.

Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0 a 500 mg/ℓ	água doce
501 a 1.500 mg/ℓ	água salobra
> 1.500 mg/ℓ	água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de 47 pontos d' água. Os resultados das análises mostraram valores oscilando de 51,35 e 3256,50 mg/ℓ, com valor médio de 450,01 mg/ℓ. Observando o quadro 6.2 e a fig.6.8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de água doce em 85% dos poços cadastrados.

Quadro 6.2 –Qualidade das águas subterrâneas no município conforme a situação do poço

Qualidade da água	Em Uso	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Doce	29	10	1	-	40
Salobra	1	1	-	-	2
Salina	1	1	3	-	5
Total	31	12	4	0	47

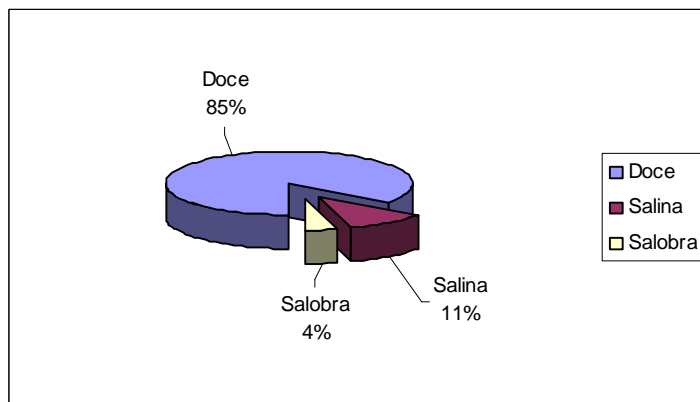


Fig.6 8 –Qualidade das águas subterrâneas do município.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d'água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

- A situação atual dos poços tubulares existentes no município é apresentada no quadro 7.1 a seguir:

Quadro 7.1 – Situação atual dos poços cadastrados no município.

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Público	5 (12%)	18 (44%)	5 (12%)	13 (32%)	-	41 (55%)
Particular	2 (6%)	16 (47%)	11 (32%)	5 (15%)	-	34 (45%)
Indefinido	-	-	-	-	-	0 (0%)
Total	7 (9%)	34 (45%)	16 (21%)	18 (24%)	-	75 (100%)

- Os 75 pontos d'água cadastrados estão assim distribuídos: 72 poços tubulares e 03 poços escavados, sendo que 34 (45,00%) encontram-se em operação e 07 foram descartados (abandonados) por estarem secos ou obstruídos (9,00%). Os 34 pontos d'água restantes (43,00%) incluem os *não instalados* e os *paralisados*, por motivos os mais diversos. Estes poços representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a reforçar o abastecimento no município se, após uma análise técnica apurada, forem considerados aptos à recuperação e/ou instalação. Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de análise desses poços, podendo aumentar substancialmente a oferta hídrica no município.
- Foram feitos testes de condutividade em 47 amostras de água (62,70% dos poços cadastrados) das quais 07 (15,00%) apresentaram águas salobras ou salgadas, evidenciando a necessidade de uma intervenção do poder público, principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação de dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à população e redução dos riscos à saúde existentes.
- Poços paralisados ou não instalados em virtude da alta salinidade e que possam ter uso comunitário, também devem ser analisados em detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas, etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.
- Com relação ao item anterior, deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção de bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação à Prefeitura Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.
- Importante chamar a atenção para o lançamento inadequado dos rejeitos dos dessalinizadores (geralmente direto no solo). É necessário que as prefeituras se empenhem no sentido de dotar os poços equipados com dessalinizadores, de um receptor adequado, evitando a poluição do aquífero e a salinização do solo.
- Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada; por manutenção periódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada de equipamento do poço e sua manutenção e limpeza, além de limpeza do poço como um todo, possibilitando a recuperação ou manutenção das suas vazões originais.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços ativos e paralisados, possíveis de recuperação, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc. O que pode ser articulado entre a Prefeitura Municipal e a própria população beneficiária do poço. Quanto aos poços abandonados, devem ser tomadas medidas de contenção, como a colocação de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contaminação do lençol freático por queda acidental de pequenos animais e introdução de corpos estranhos, especialmente por crianças, fato muito comum nas áreas visitadas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço Geológico do Brasil [CD ROM] **Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de Informações Geográficas – SIG**. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD's

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Geografia do Brasil. Região Nordeste**. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Mapas Base dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte**.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] **Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico**. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Brejinho
Estado do Rio Grande do Norte**

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Brejinho – Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
GJ540	SEDE	061125,6	352112,8	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	218,4
GJ541	SEDE MUNICIPAL	061126,9	352113,0	Poço tubular	Público	23		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Recreação,	406,25
GJ542	SEDE	061127,8	352112,1	Poço tubular	Público	24		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	156,65
GJ543	SEDE	061127,5	352111,1	Poço tubular	Público	19		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	109,85
GJ544	SEDE	061128,6	352111,8	Poço tubular	Público	24		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	71,5
GJ545	SEDE	061128,0	352114,0	Poço tubular	Público	24		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Secundário,	275,6
GJ546	SITIO TABULEIRO	061129,1	352102,5	Poço tubular	Particular	59		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Agricultura,	71,5
GJ547	SITIO TABULEIRO	061139,0	352038,1	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	82,55
GJ548	SITIO TABULEIRO	061141,3	352031,9	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	58,5
GJ549	SITIO TABULEIRO	061200,9	352002,1	Poço tubular	Particular	64		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	80,6
GJ550	SITIO TABULEIRO	061202,9	352004,0	Poço tubular	Particular	60		Não Instalado			,	
GJ551	SITIO TABULEIRO	061206,3	352006,1	Poço tubular	Particular	60		Não Instalado			,	
GJ552	SITIO TABULEIRO	061202,7	352009,0	Poço tubular	Particular	62,22		Não Instalado			,	51,35
GJ553	SITIO TABULEIRO	061135,4	352058,3	Poço tubular	Particular	36,86		Não Instalado			SEM USO,	64,35
GJ554	SITIO TABULEIRO	061124,1	352034,2	Poço tubular	Particular	63		Paralisado	Bomba submersa		SEM USO,	
GJ555	SITIO TABULEIRO	061207,3	352049,5	Poço tubular	Particular	52		Paralisado	Bomba submersa		SEM USO,	
GJ556	SITIO TABULEIRO	061203,0	352059,0	Poço tubular	Público	52		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	144,3
GJ557	PROJETO CRESCER	061154,6	352102,9	Poço tubular	Público	25		Não Instalado			,	485,55
GJ558	TABULEIRO	061245,5	352042,6	Poço tubular	Público	62		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	,	66,3
GJ559	SITIO TABULEIRO	061248,3	352042,7	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	72,8
GJ560	SITIO TABULEIRO	061235,6	352039,5	Poço tubular	Público	62		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO521	CONJUNTO PROJETO CRESCER	061202,0	352108,1	Poço tubular	Público	48,5		Não Instalado			,	67,6
GO522	LOTEAMENTO SANTOS REIS	061142,8	352113,5	Poço tubular	Público	28		Não Instalado			SEM USO,	

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Brejinho
Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
GO523	SITIO TABULEIRO	061301,3	352041,4	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	208,65
GO524	SEDE MUNICIPAL - CAMPO DE FUTEBOL	061104,6	352123,9	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	
GO525	OLHO D'ÁGUA	061059,7	352107,8	Poço tubular	Particular	37,9		Não Instalado			SEM USO,	112,45
GO526	XIQUE-XIQR	061043,3	352127,0	Poço tubular	Público	11		Paralisado	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO527	XIQUE-XIQUE	061040,4	352129,9	Poço tubular	Público	12		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	98,15
GO528	XIQUE-XIQUE - FAZ. SANTO ANTONIO	061017,0	352253,3	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2457
GO529	SEDE MUNICIPAL	061126,4	352120,9	Poço tubular	Particular	24		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Agricultura,	
GO530	SEDE MUNICIPAL	061159,9	352135,4	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Agricultura,	181,35
GO531	BOM SOSSEGO	061205,0	352145,8	Poço tubular	Particular	45		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	87,75
GO532	SITIO SAO ROQUE	061131,2	352209,1	Poço tubular	Particular	21,54		Não Instalado			SEM USO,	118,95
GO533	SITIO SAO ROQUE	061128,3	352207,6	Poço tubular	Particular	23,5		Não Instalado			SEM USO,	401,7
GO534	SITIO SAO ROQUE	061140,7	352155,0	Poço tubular	Particular	21,48		Não Instalado			SEM USO,	204,1
GO535	SITIO SAO ROQUE	061136,0	352157,7	Poço tubular	Particular	24		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	234
GO536	PAPUCU	061148,6	352227,4		Público			Paralisado	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	128,05
GO537	SEDE MUNICIPAL	061147,1	352146,8	Poço tubular	Particular	40		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal, Agricultura, CASA DE FARINHA,	146,9
GO538	SEDE MUNICIPAL - POSTO DE GASOLINA	061156,7	352147,2	Poço tubular	Particular	25		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	177,45
GO539	FAZENDA MACEDONIA	061233,1	352158,6	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
GO540	FAZENDA MACEDONIA	061243,9	352140,0	Poço tubular	Particular	100		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Indústria/Comércio,	350,35
GO541	FAZENDA MACEDONIA	061211,8	352107,7	Poço tubular	Particular	55		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Recreação,	63,05
GO542	FAZENDA MACEDONIA	061237,4	352150,2	Poço tubular	Particular	40		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	
GO543	SANTA MARIA	061249,0	352152,5	Poço tubular	Público	52		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	437,45
GO544	SANTA MARIA	061222,9	352214,0	Poço tubular	Particular	42		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Agricultura,	178,75
GO545	SITIO SANTA MARIA	061224,2	352219,8	Poço tubular	Particular	45		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	153,4
GO546	PAPUCU (COLEGIO)	061213,1	352229,3	Poço tubular	Público	23		Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	256,1
GO547	SANTA MARIA	061248,7	352229,7	Poço tubular	Público	46,8		Não Instalado			SEM USO,	271,05

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Brejinho
Estado do Rio Grande do Norte**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
GO548	REMEDI0	061238,2	352248,3	Poço tubular	Público	50		Não Instalado			SEM USO,	
GO549	REMEDI0	061233,3	352351,1	Poço tubular	Público	40	3	Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	2606,5
GO550	FAZ. REMEDI0S	061219,2	352412,2	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba injetora		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	226,2
GO551	BARBACO	061353,3	352418,7	Poço tubular	Público	45		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO552	TANQUE DOS FERNANDES	061414,0	352322,8	Poço tubular	Particular	20		Não Instalado			SEM USO,	228,15
GO553	FAZ. SANTA MARIA	061337,1	352253,5	Poço tubular	Particular	45		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	995,15
GO554	FAZ. SANTA MARIA	061322,2	352218,9	Poço tubular	Público	40		Abandonado			SEM USO,	
GO555	TANQUE DOS FERNANDES	061205,2	352235,0	Poço escavado	Público			Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	172,9
GO556	PAPUCU	061159,1	352258,5	Poço tubular	Público	42		Paralisado			SEM USO,	
GO557	LAGOA DO EXU	061435,8	352424,8	Poço tubular	Público	45		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO558	LAGOA DA EMA	061531,7	352511,8	Poço tubular	Público			Paralisado	Catavento		SEM USO,	
GO559	LAGOA DA EMA	061532,6	352511,5	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO560	FAZ. REDENCAO	061632,9	352542,6	Poço tubular	Público	45		Abandonado			,	
GO561	FAZ. REDENCAO	061633,1	352542,6	Poço tubular	Público			Abandonado			,	
GO562	LAGOA DA CARNAUBA	061617,2	352520,6	Poço tubular	Público	40		Abandonado			,	
GO563	LAGOA REDONDA	061549,3	352500,7	Poço tubular	Público			Abandonado			,	
GO564	SITIO SAO BENTO	061554,4	352421,3	Poço tubular	Público	50		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	
GO565	SITIO LAGOA DA ESPERANCA	061447,8	352346,2	Poço tubular	Particular	45		Paralisado	Bomba injetora	Monofásica	SEM USO,	
GO566	LAGOA DA ESPERANCA	061455,1	352330,7	Poço tubular	Público			Paralisado	Catavento		SEM USO,	3256,5
GO567	IRAQUE - LAGOA DA ESPERANCA	061513,7	352359,6	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba manual		SEM USO,	2002
GO568	SAO BENTO	061536,0	352433,2	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Animal,	
GO569	LAGOA DA ESPERANCA	061421,2	352324,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba centrífuga	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
GO570	LAGOA DA ESPERANCA	061419,6	352334,8	Poço tubular	Particular			Não Instalado			SEM USO,	1813,5
GO571	ESPERANCA	061432,3	352150,2	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
GO572	ESPERANCA	061426,2	352125,9	Poço tubular	Particular	55,56		Não Instalado			SEM USO,	992,55
GO573	ESPERANCA	061418,1	352057,2	Poço escavado	Público			Em Operação	Bomba centrífuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	106,6
GO574	SANTA FE	061418,6	352041,6	Poço tubular	Público	35		Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	,	

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA